



### Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel


Messstellen-ID:	500000483	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	32,73
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32527805	Filteroberkante [m u. GOK]:	6,00
		Nordwert:	5894486	Filterunterkante [m u. GOK]:	8,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,14 (1979 - 2021)
Grundwasserkörper:	Oste Lockergestein links	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Wümmeniederung 3	Messprogramm:	WRRL Güte		

### Parameter: Mangan (Mn), gesamt

Schwellenwert: -

Jahr: 2020  
Aktueller Jahresmittelwert: <0 mg/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: <0,05 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	0,052	0,068	<0	0,135	0,03	0,051	<0	0,054	<0	-
Jahresmaximum	0,052	0,1	0,11	0,15	0,03	0,052	0,025	0,083	0,03	-
Jahresminimum	0,052	0,025	0,01	0,12	0,03	0,05	0,01	0,025	0,025	-
Anzahl Werte	2	3	3	2	2	2	3	2	3	-

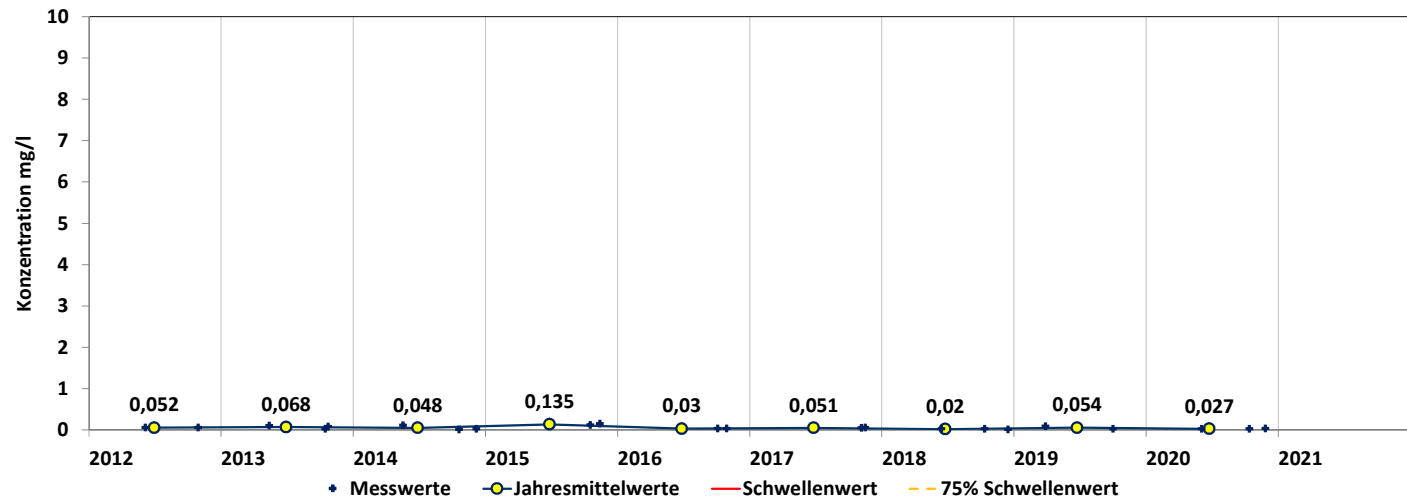

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden