



**Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel**


Messstellen-ID:	500000483	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	32,73
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32527805	Filteroberkante [m u. GOK]:	6,00
		Nordwert:	5894486	Filterunterkante [m u. GOK]:	8,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,14 (1979 - 2021)
Grundwasserkörper:	Oste Lockergestein links	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Wümmeniederung 3	Messprogramm:	WRRL Güte		

**Parameter: Nitrat (NO3)**

Schwellenwert: 50 mg/l

Jahr: 2020  
 Aktueller Jahresmittelwert: 122 mg/l  
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 129 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	137	132	120	120	135	129	136	142	122	-
Jahresmaximum	159	151	140	124	140	140	151	146	140	-
Jahresminimum	115	120	93	115	130	120	120	137	102	-
Anzahl Werte	2	3	3	2	2	3	4	2	4	-

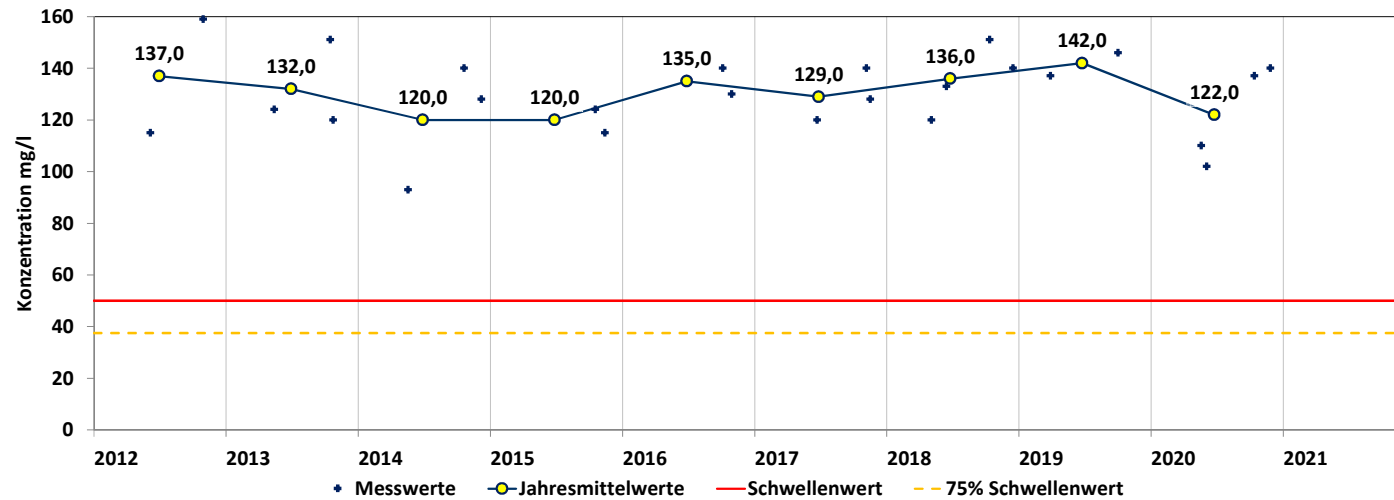

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden