



Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel


Messstellen-ID:	500000483	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	32,73
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32527805	Filteroberkante [m u. GOK]:	6,00
		Nordwert:	5894486	Filterunterkante [m u. GOK]:	8,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,14 (1979 - 2021)
Grundwasserkörper:	Oste Lockergestein links	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Wümmeniederung 3	Messprogramm:	WRRL Güte		

Parameter: Nickel (Ni)

Schwellenwert: -

Jahr: 2020
 Aktueller Jahresmittelwert: 1,6 µg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	3,5	<0	-	<0	<0	<0	2,8	-	1,6	-
Jahresmaximum	3,5	1,5	-	1,5	2,5	1,5	2,8	-	1,6	-
Jahresminimum	3,5	1,5	-	1,5	2,5	1,5	2,8	-	1,6	-
Anzahl Werte	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-

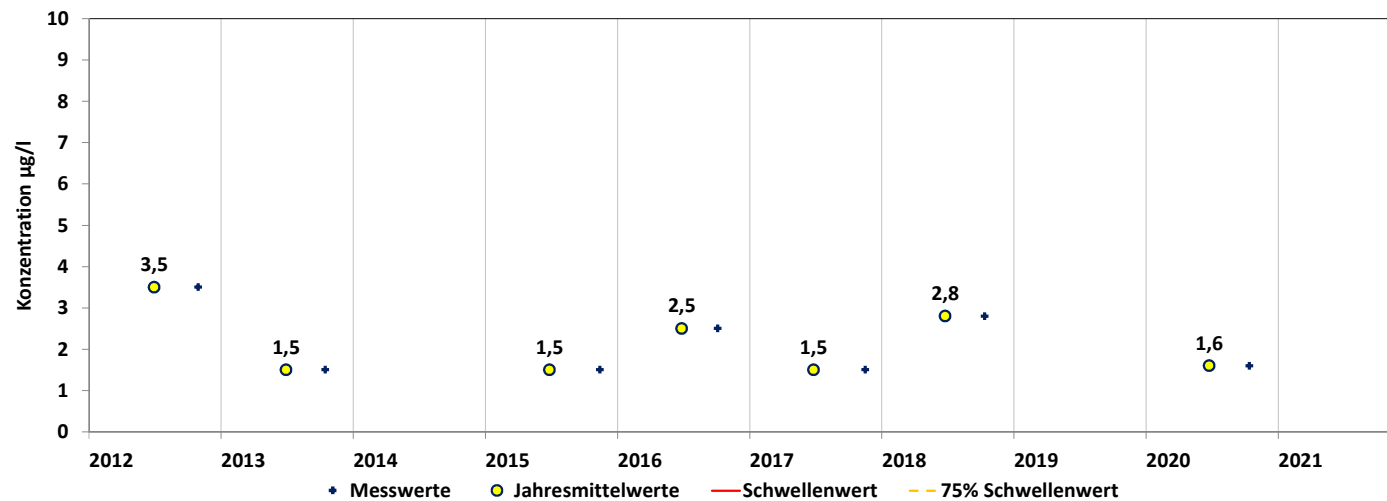

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden