



Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel


Messstellen-ID:	500000483	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	32,73
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32527805	Filteroberkante [m u. GOK]:	6,00
		Nordwert:	5894486	Filterunterkante [m u. GOK]:	8,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,14 (1979 - 2021)
Grundwasserkörper:	Oste Lockergestein links	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Wümmeniederung 3	Messprogramm:	WRRL Güte		

Parameter: Sauerstoff, gelöst

Schwellenwert: -

Jahr: 2020
 Aktueller Jahresmittelwert: 1,88 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 2,38 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	4,3	3,32	2,47	2,03	1,7	1,8	2,24	3,38	1,88	-
Jahresmaximum	4,4	4,4	3,1	2,2	1,76	2,02	3,64	4,22	3,1	-
Jahresminimum	4,2	2,75	1,8	1,86	1,64	1,57	0,9	2,55	0,9	-
Anzahl Werte	2	3	3	2	2	3	4	2	4	-

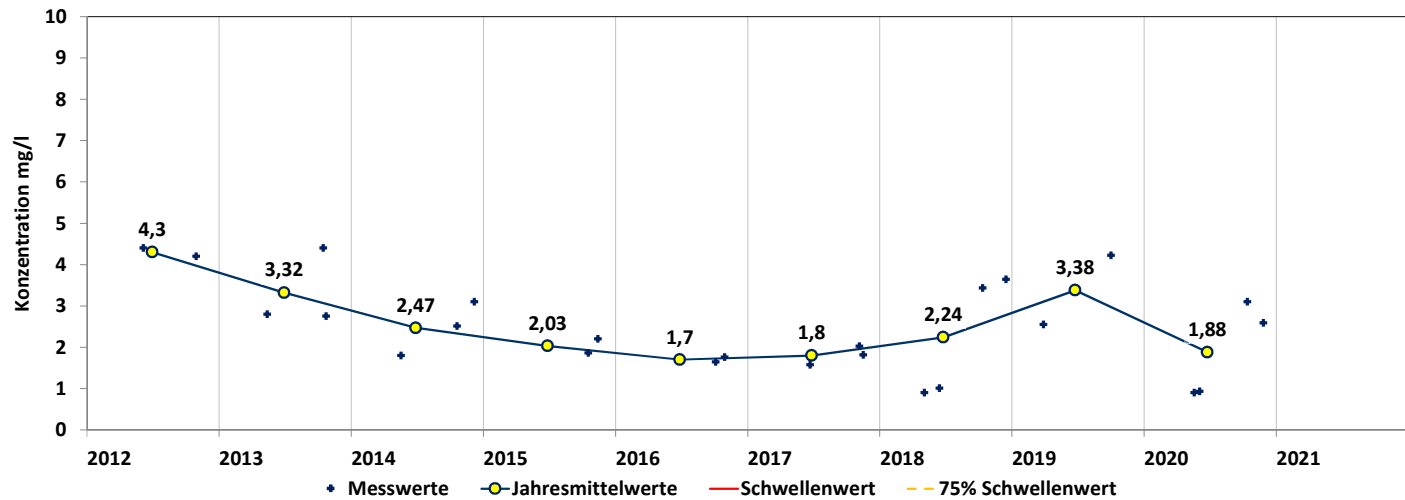

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden