



Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel


Messstellen-ID:	500000483	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	32,73
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32527805	Filteroberkante [m u. GOK]:	6,00
		Nordwert:	5894486	Filterunterkante [m u. GOK]:	8,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,14 (1979 - 2021)
Grundwasserkörper:	Oste Lockergestein links	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Wümmeniederung 3	Messprogramm:	WRRL Güte		

Parameter: Phosphat (PO₄), ortho-

Schwellenwert: -

Jahr: 2020
Aktueller Jahresmittelwert: 0,237 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 0,219 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	0,146	0,493	0,275	0,355	0,205	0,138	0,144	0,193	0,237	-
Jahresmaximum	0,261	1,04	0,32	0,37	0,31	0,35	0,37	0,276	0,34	-
Jahresminimum	0,031	0,215	0,215	0,34	0,1	0,03	0,029	0,11	0,1	-
Anzahl Werte	2	3	3	2	2	3	3	2	3	-

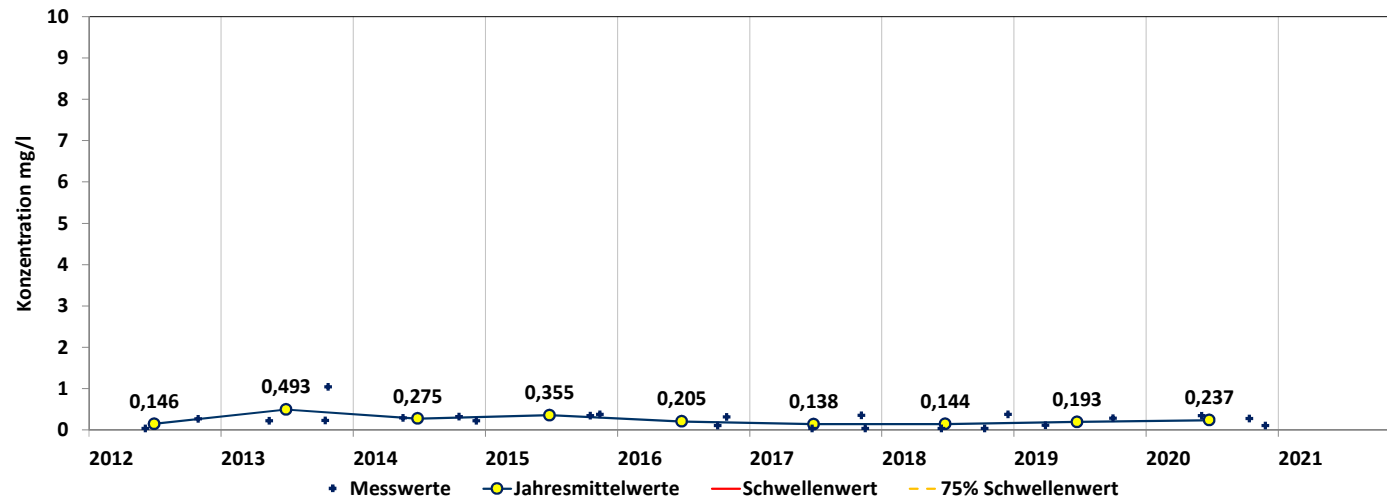

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden