



Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel


Messstellen-ID:	500000483	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	32,73
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32527805	Filteroberkante [m u. GOK]:	6,00
		Nordwert:	5894486	Filterunterkante [m u. GOK]:	8,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,14 (1979 - 2021)
Grundwasserkörper:	Oste Lockergestein links	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Wümmeniederung 3	Messprogramm:	WRRL Güte		

Parameter: SAK 254 nm, UV-Absorption

Schwellenwert: -

Jahr: 2020
 Aktueller Jahresmittelwert: 2,05 1/m
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 2,05 1/m

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	-	2,87	-	3,52	2,3	34,3	2,08	-	2,05	-
Jahresmaximum	-	2,94	-	4,24	2,4	63,2	2,44	-	2,4	-
Jahresminimum	-	2,8	-	2,8	2,2	5,46	1,72	-	1,7	-
Anzahl Werte	-	2	-	2	2	2	2	-	2	-

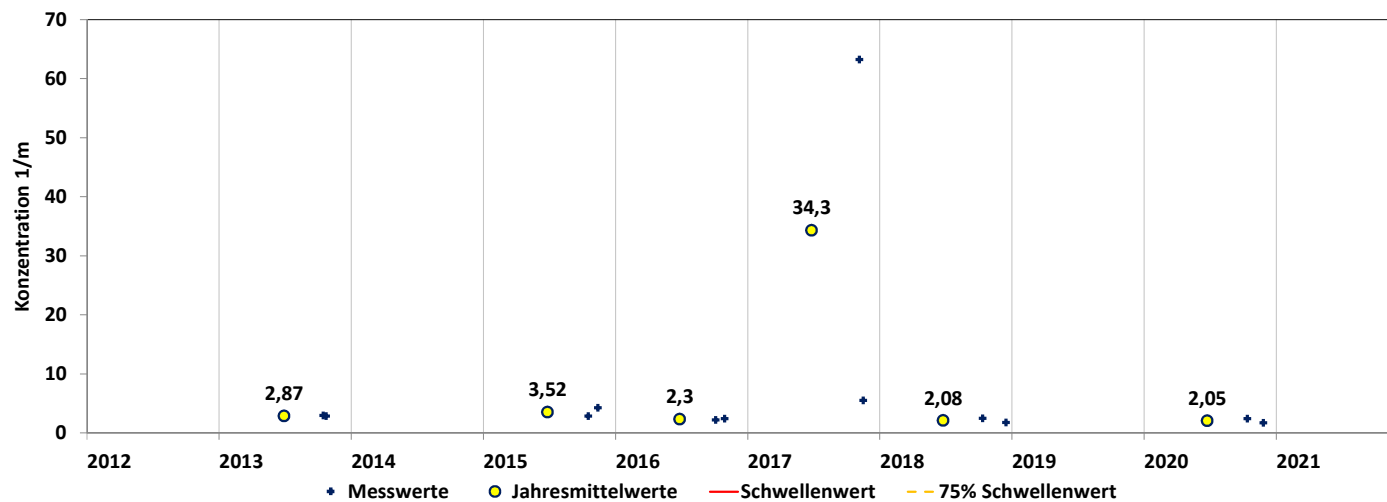

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden