



**Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel**


Messstellen-ID:	500000483	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	32,73
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32527805	Filteroberkante [m u. GOK]:	6,00
		Nordwert:	5894486	Filterunterkante [m u. GOK]:	8,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,14 (1979 - 2021)
Grundwasserkörper:	Oste Lockergestein links	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Wümmeniederung 3	Messprogramm:	WRRL Güte		

**Parameter: pH-Wert**

Schwellenwert: -

Jahr: 2020  
 Aktueller Jahresmittelwert: 6,92  
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 6,75

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	6,93	6,95	7	6,98	6,8	6,77	6,72	6,52	6,92	-
Jahresmaximum	7,13	7	7,41	7,1	6,85	6,96	7	6,7	7,91	-
Jahresminimum	6,79	6,92	6,78	6,88	6,76	6,7	6,51	6,4	6,6	-
Anzahl Werte	2	3	3	2	2	3	4	2	4	-

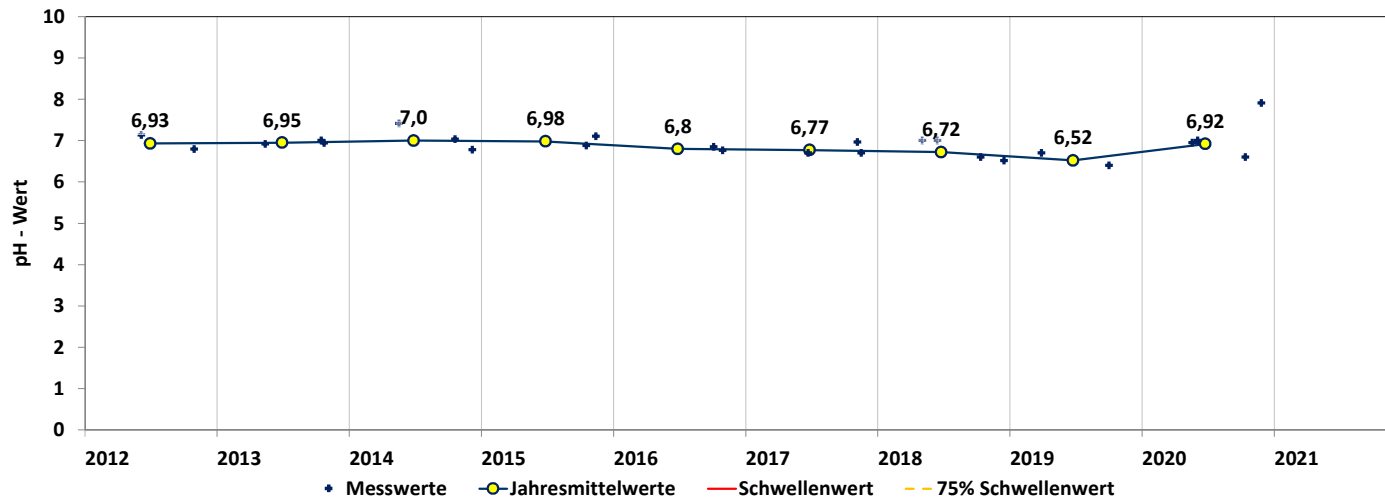

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden