



Grundwassermessstelle: UWO 185/1 Giehle


Messstellen-ID:	500000639	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	14,65
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32494856	Filteroberkante [m u. GOK]:	12,00
		Nordwert:	5911868	Filterunterkante [m u. GOK]:	14,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	6,27 (1981 - 2021)
Grundwasserkörper:	Wümme Lockergestein rechts	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Bederkesaer Geest	Messprogramm:	WRRL Güte		

Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021
 Aktueller Jahresmittelwert: 23 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 22,7 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	27	23	22,5	22	22,5	23	24	23	22	23
Jahresmaximum	31	23	23	22	24	23	24	23	22	23
Jahresminimum	23	23	22	22	21	23	24	23	22	23
Anzahl Werte	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1

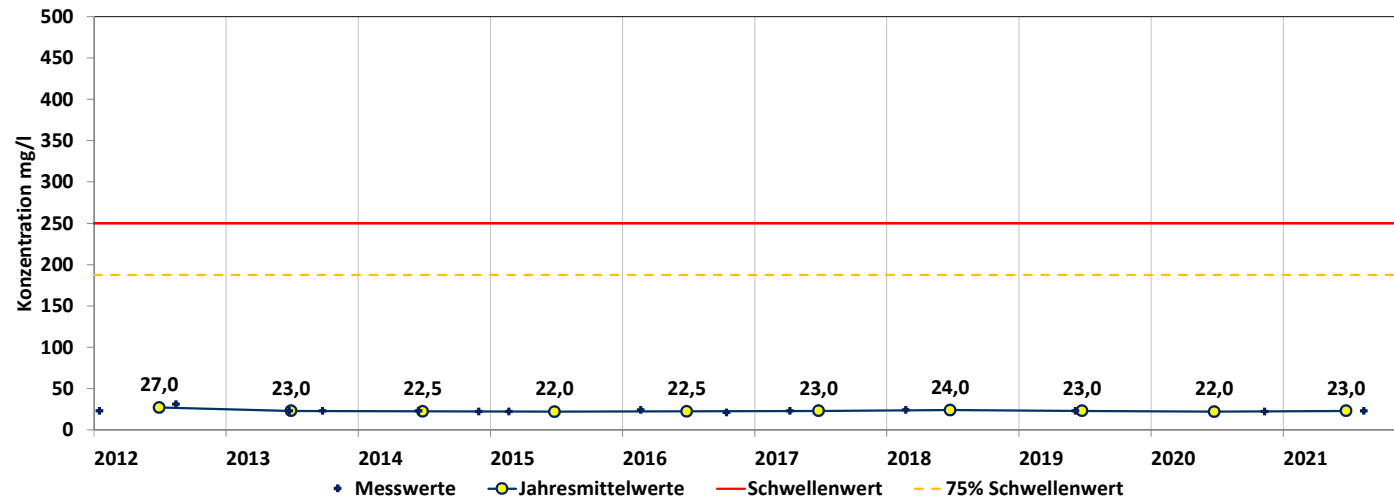

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden