



### Grundwassermessstelle: UWO 192 Wulmstorf


Messstellen-ID:	500000646	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	11,12
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32506793	Filteroberkante [m u. GOK]:	23,00
		Nordwert:	5865921	Filterunterkante [m u. GOK]:	25,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,82 (1981 - 2021)
Grundwasserkörper:	Mittlere Weser Lockergestein links 3	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Mittelweser-Aller-Leine-Niederung	Messprogramm:	WRRL Güte		

### Parameter: Chrom (Cr), gesamt

Schwellenwert: -

Jahr: 2019  
Aktueller Jahresmittelwert: <0 µg/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	-	<0	-	<0	-	-	-	<0	-	-
Jahresmaximum	-	0,5	-	0,5	-	-	-	0,5	-	-
Jahresminimum	-	0,5	-	0,5	-	-	-	0,5	-	-
Anzahl Werte	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-

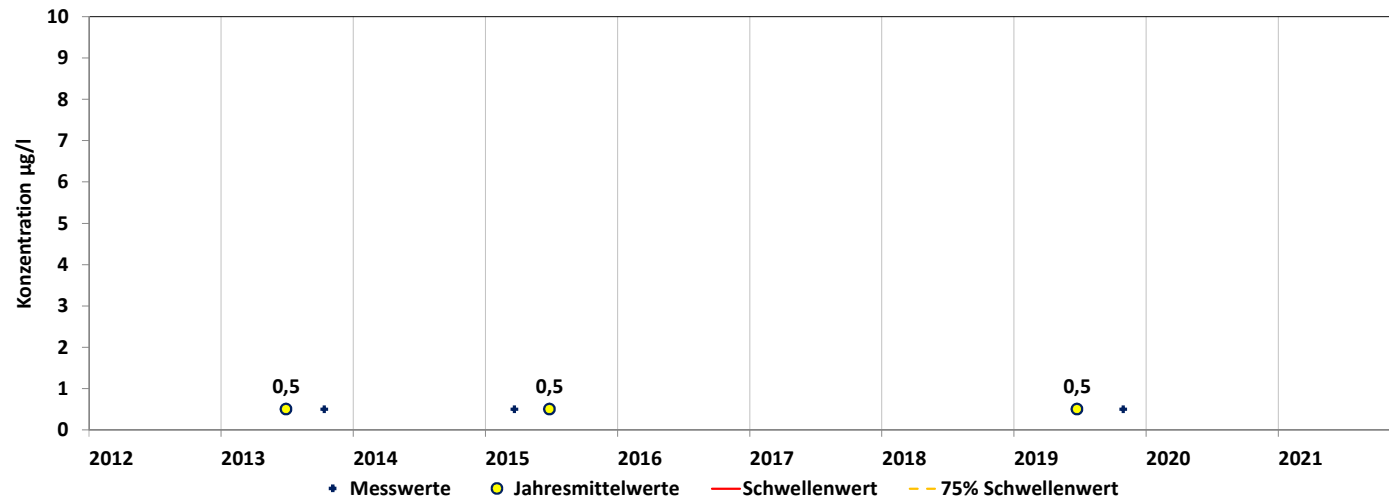

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden