



Grundwassermessstelle: UWO 192 Wulmstorf


Messstellen-ID:	500000646	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	11,12
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32506793	Filteroberkante [m u. GOK]:	23,00
		Nordwert:	5865921	Filterunterkante [m u. GOK]:	25,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,82 (1981 - 2021)
Grundwasserkörper:	Mittlere Weser Lockergestein links 3	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Mittelweser-Aller-Leine-Niederung	Messprogramm:	WRRL Güte		

Parameter: Sulfat (SO4)

Schwellenwert: 240 mg/l

Jahr: 2021
 Aktueller Jahresmittelwert: 107 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 118 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	174	191	176	170	164	147	160	126	112	107
Jahresmaximum	178	192	192	170	167	147	160	132	112	107
Jahresminimum	170	190	159	170	160	147	160	121	112	107
Anzahl Werte	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1

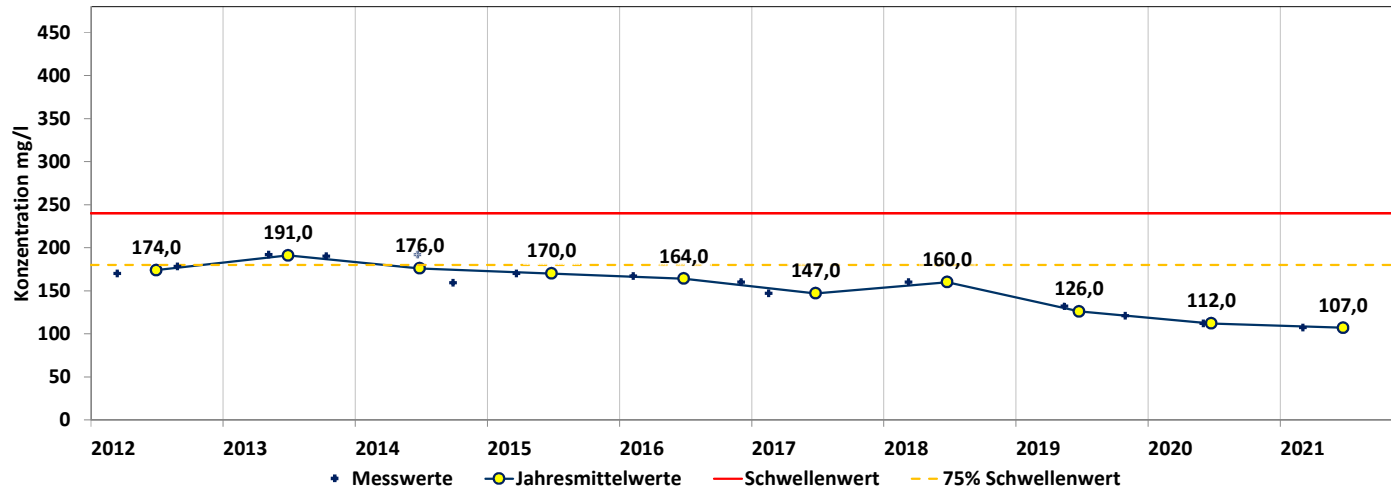

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden