



Grundwassermessstelle: Bennien I

Messstellen-ID: 9700010
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32464156
Nordwert: 5782421

Geländeoberkante [m NN]: 68,15
Filteroberkante [m u. GOK]: 8,01
Filterunterkante [m u. GOK]: 12,01
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,05 (1995 - 2021)

Grundwasserkörper: Werre mesozoisches Festgestein
Teilraum: Ibbenbührer-Osnabrücker-Bergland, Keuper

Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte


Parameter: Arsen (As)

Schwellenwert: 10 µg/l

Jahr: 2020
Aktueller Jahresmittelwert: 3,2 µg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	4,9	4,3	-	3,2	-	-	2,6	-	3,2	-
Jahresmaximum	4,9	4,3	-	3,2	-	-	2,6	-	3,2	-
Jahresminimum	4,9	4,3	-	3,2	-	-	2,6	-	3,2	-
Anzahl Werte	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-

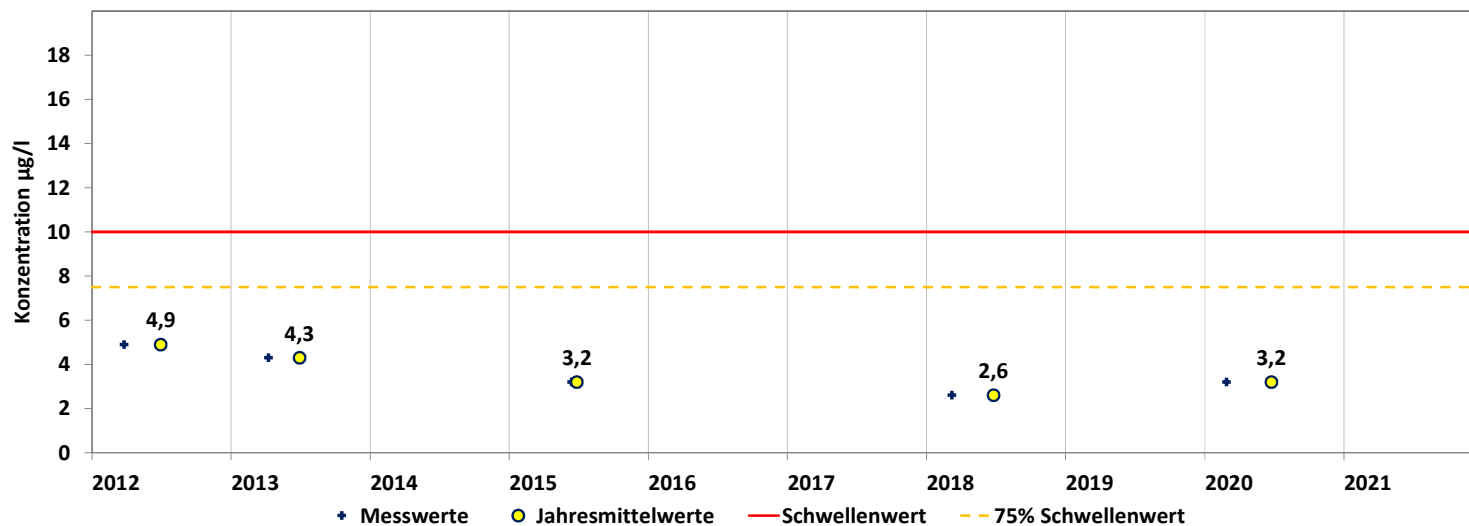

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg