



Grundwassermessstelle: Bennien I

Messstellen-ID:

9700010

UTM Zone:

32

Geländeoberkante [m NN]:

68,15

NLWKN-Betriebsstelle:

Cloppenburg

Ostwert:

32464156

Filteroberkante [m u. GOK]:

8,01

Nordwert:

5782421

Filterunterkante [m u. GOK]:

12,01

GW-Flurabstand [m u. GOK]:

2,05 (1995 - 2021)

Grundwasserkörper:

Werre mesozoisches Festgestein

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ibbenbührer-Osnabrücker-Bergland, Keuper

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: Chrom (Cr), gesamt

Schwellenwert:


-

Jahr: 2020

Aktueller Jahresmittelwert: 1 µg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	-	<0	-	-	<0	-	1	-
Jahresmaximum	0,5	0,5	-	0,5	-	-	0,5	-	1	-
Jahresminimum	0,5	0,5	-	0,5	-	-	0,5	-	1	-
Anzahl Werte	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-

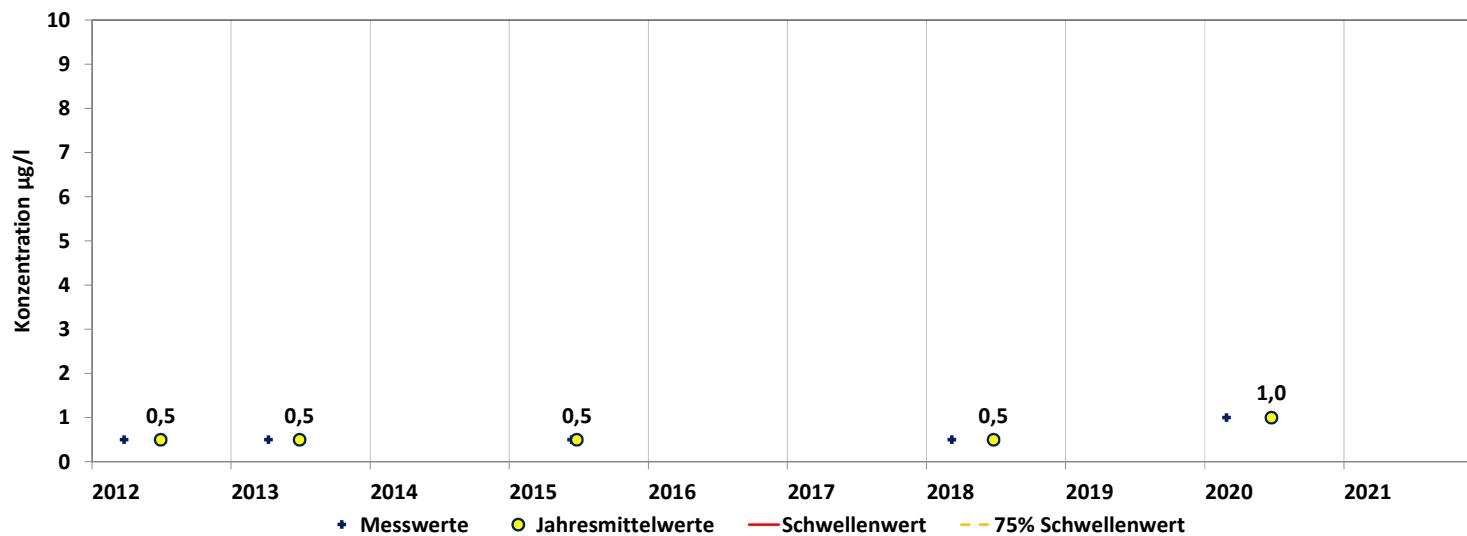

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg