



Grundwassermessstelle: Bennien II

Messstellen-ID:	9700011	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	68,15
NLWKN-Betriebsstelle:	Cloppenburg	Ostwert:	32464155	Filteroberkante [m u. GOK]:	36,02
		Nordwert:	5782419	Filterunterkante [m u. GOK]:	52,02


Grundwasserkörper:	Werre mesozoisches Festgestein	Grundwassermessnetz:	Güte
Teilraum:	Ibbenbührer-Osnabrücker-Bergland, Keuper	Messprogramm:	WRRL Güte

Parameter: Arsen (As)

Schwellenwert: 10 µg/l

Jahr: 2020
Aktueller Jahresmittelwert: 7,1 µg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	8	7,4	-	7,4	-	-	8,2	-	7,1	-
Jahresmaximum	8	7,4	-	7,4	-	-	8,2	-	7,1	-
Jahresminimum	8	7,4	-	7,4	-	-	8,2	-	7,1	-
Anzahl Werte	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-

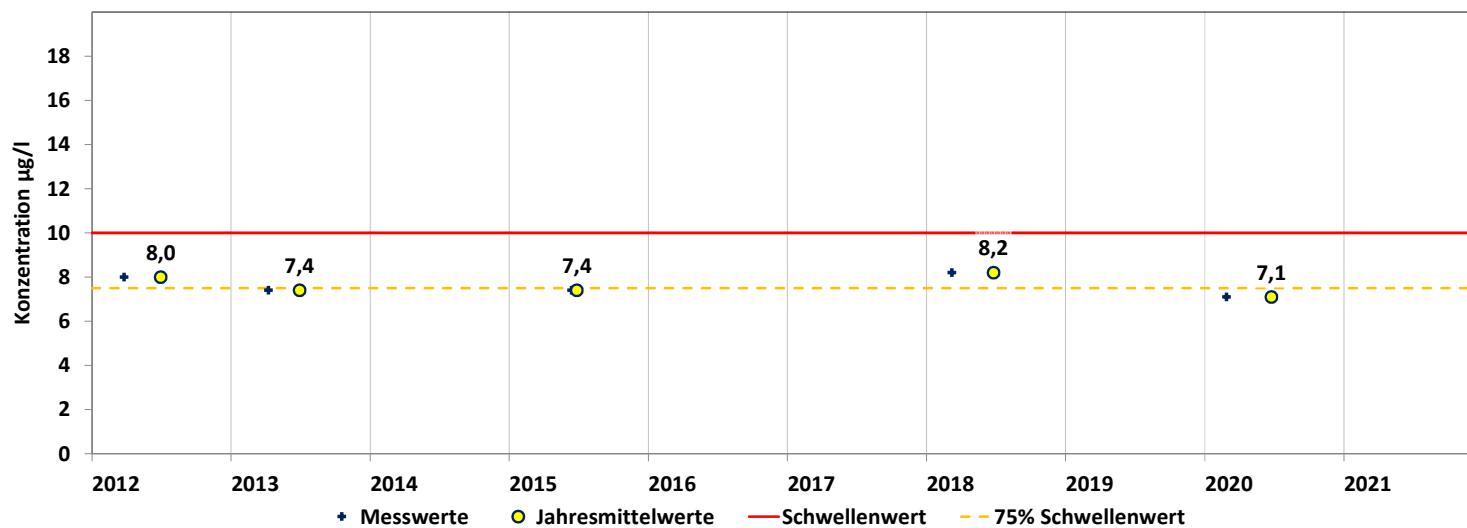

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg