



### Grundwassermessstelle: Bennien II

Messstellen-ID: 9700011  
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32  
Ostwert: 32464155  
Nordwert: 5782419

Geländeoberkante [m NN]: 68,15  
Filteroberkante [m u. GOK]: 36,02  
Filterunterkante [m u. GOK]: 52,02  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,47 (1995 - 2021)

Grundwasserkörper: Werre mesozoisches Festgestein  
Teilraum: Ibbenbühler-Osnabrücker-Bergland, Keuper


Grundwassermessnetz: Güte  
Messprogramm: WRRL Güte

### Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021  
Aktueller Jahresmittelwert: 11,4 mg/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 11,1 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11,4
Jahresmaximum	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11,4
Jahresminimum	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11,4
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

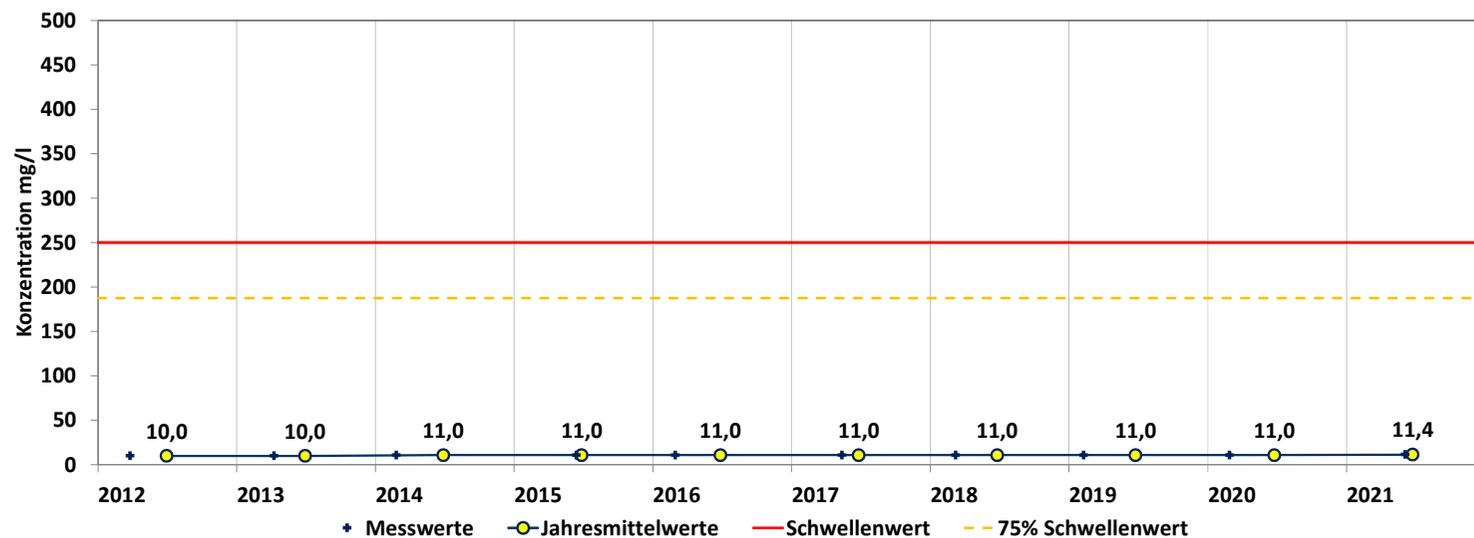

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg