



## Grundwassermessstelle: Bennien II

Messstellen-ID: 9700011 UTM Zone: 32 Geländeoberkante [m NN]: 68,15  
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg Ostwert: 32464155 Filteroberkante [m u. GOK]: 36,02  
Nordwert: 5782419 Filterunterkante [m u. GOK]: 52,02  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,47 (1995 - 2021)


Grundwasserkörper: Werre mesozoisches Festgestein Grundwassermessnetz: Güte  
Teilraum: Ibbenbührer-Osnabrücker-Bergland, Keuper Messprogramm: WRRL Güte

### Parameter: Chrom (Cr), gesamt

Schwellenwert: -

Jahr: 2020  
Aktueller Jahresmittelwert: <0 µg/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	-	<0	-	-	<0	-	<0	-
Jahresmaximum	0,5	0,5	-	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-
Jahresminimum	0,5	0,5	-	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-
Anzahl Werte	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-

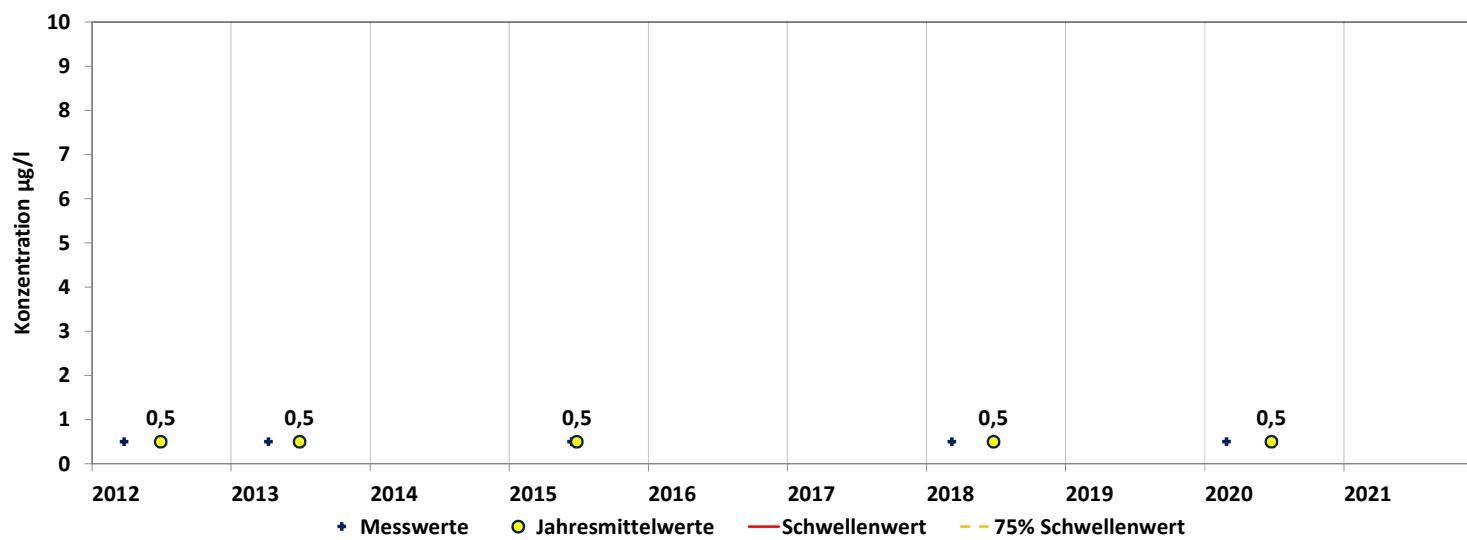

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg