



Grundwassermessstelle: Bennien II

Messstellen-ID: 9700011
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32464155
Nordwert: 5782419

Geländeoberkante [m NN]: 68,15
Filteroberkante [m u. GOK]: 36,02
Filterunterkante [m u. GOK]: 52,02
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,47 (1995 - 2021)

Grundwasserkörper: Werre mesozoisches Festgestein
Teilraum: Ibbenbühner-Osnabrücker-Bergland, Keuper


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Säurekapazität bis pH 4,3

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 4,57 mmol/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 4,57 mmol/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	4,6	4,9	4,48	4,6	4,9	4,4	4,4	4,54	4,59	4,57
Jahresmaximum	4,6	4,9	4,48	4,6	4,9	4,4	4,4	4,54	4,59	4,57
Jahresminimum	4,6	4,9	4,48	4,6	4,9	4,4	4,4	4,54	4,59	4,57
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

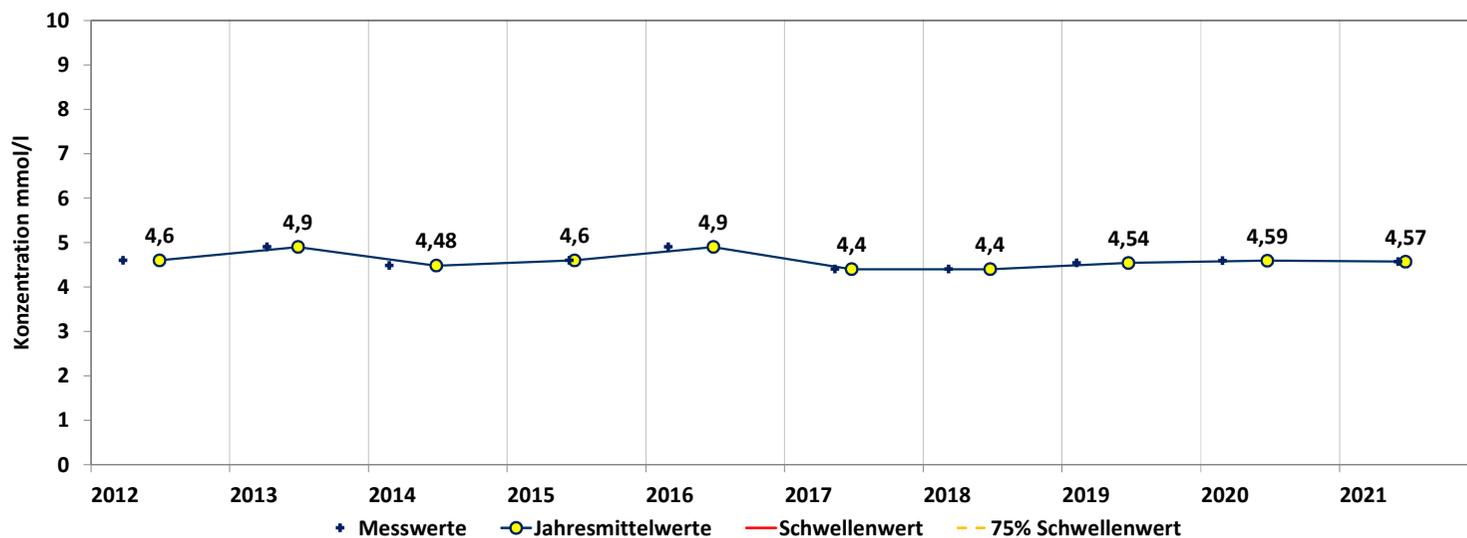

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg