



Grundwassermessstelle: Föckinghausen

Messstellen-ID: 9700081
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32451810
Nordwert: 5787492

Geländeoberkante [m NN]: 80,91
Filteroberkante [m u. GOK]: 6,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 8,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,05 (1959 - 2021)

Grundwasserkörper: Werre mesozoisches Festgestein
Teilraum: Hase-Else-Werre-Talaue, Quartär/Tertiär

Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte


Parameter: Fluorid (F), gesamt

Schwellenwert: -

Jahr: 2020
Aktueller Jahresmittelwert: <0 mg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	-	0,11	-	-	<0	-	<0	-
Jahresmaximum	0,05	0,05	-	0,11	-	-	0,05	-	0,05	-
Jahresminimum	0,05	0,05	-	0,11	-	-	0,05	-	0,05	-
Anzahl Werte	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-

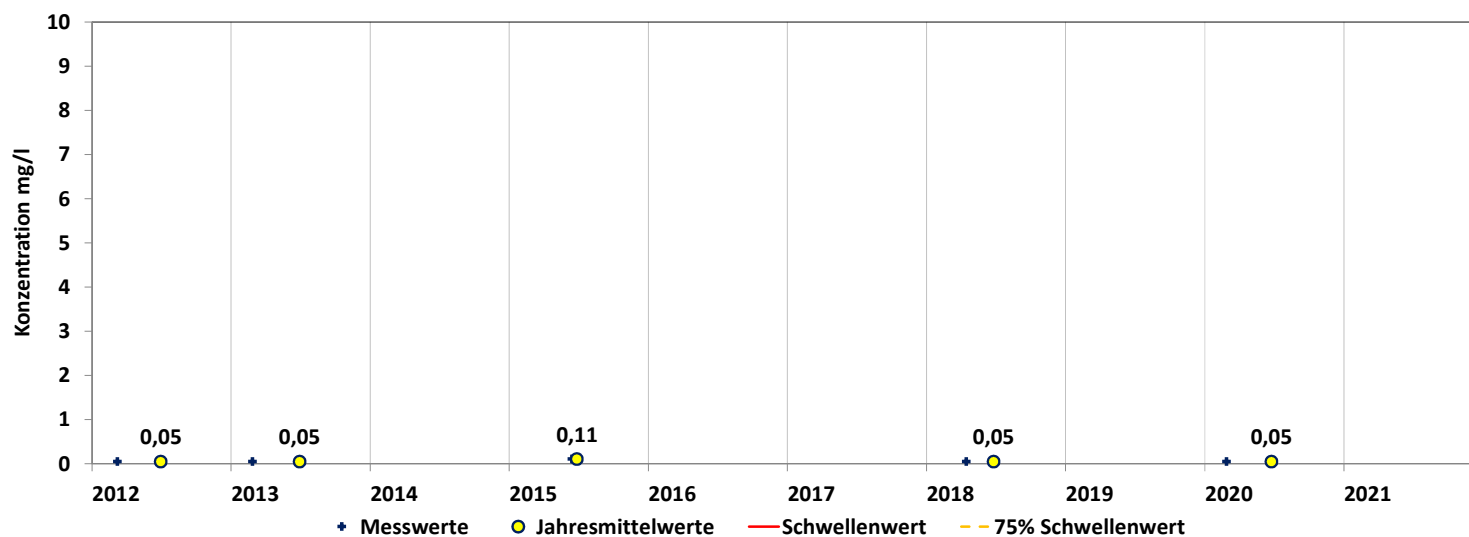

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg