



### Grundwassermessstelle: Hollenstede

Messstellen-ID: 9700126  
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32  
Ostwert: 32409720  
Nordwert: 5814750

Geländeoberkante [m NN]: 39,37  
Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70  
Filterunterkante [m u. GOK]: 3,70  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,07 (1968 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa  
Teilraum: Lingener Höhe

Grundwassermessnetz: Güte  
Messprogramm: WRRL Güte


### Parameter: Arsen (As)

Schwellenwert: 10 µg/l

Jahr: 2020  
Aktueller Jahresmittelwert: 4,2 µg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	3,6	4,4	-	-	-	4,5	4,3	-	4,2	-
Jahresmaximum	3,6	4,4	-	-	-	4,5	4,3	-	4,2	-
Jahresminimum	3,6	4,4	-	-	-	4,5	4,3	-	4,2	-
Anzahl Werte	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-

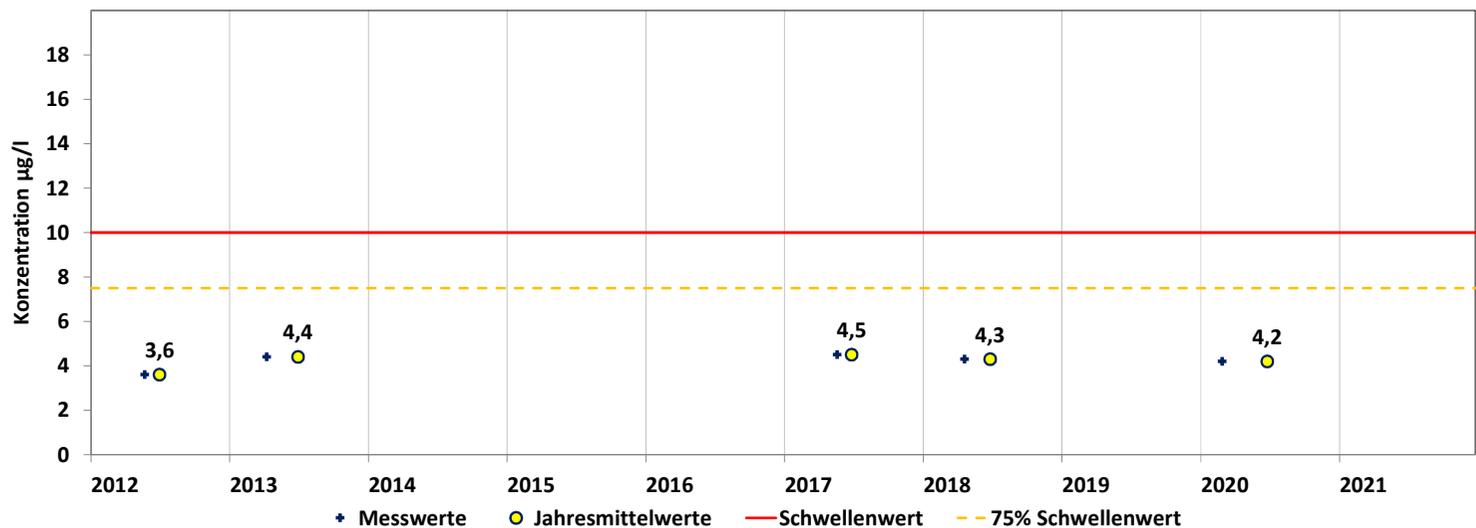

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg