



### Grundwassermessstelle: Hollenstede

Messstellen-ID: 9700126  
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32  
Ostwert: 32409720  
Nordwert: 5814750

Geländeoberkante [m NN]: 39,37  
Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70  
Filterunterkante [m u. GOK]: 3,70  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,07 (1968 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa  
Teilraum: Lingener Höhe


Grundwassermessnetz: Güte  
Messprogramm: WRRL Güte

### Parameter: Calcium (Ca)

Schwellenwert: -

Jahr: 2021  
Aktueller Jahresmittelwert: 140 mg/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 111 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	83	92	120	98	130	140	110	110	83	140
Jahresmaximum	85	99	120	110	130	140	110	110	83	140
Jahresminimum	81	85	120	86	130	140	110	110	83	140
Anzahl Werte	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1

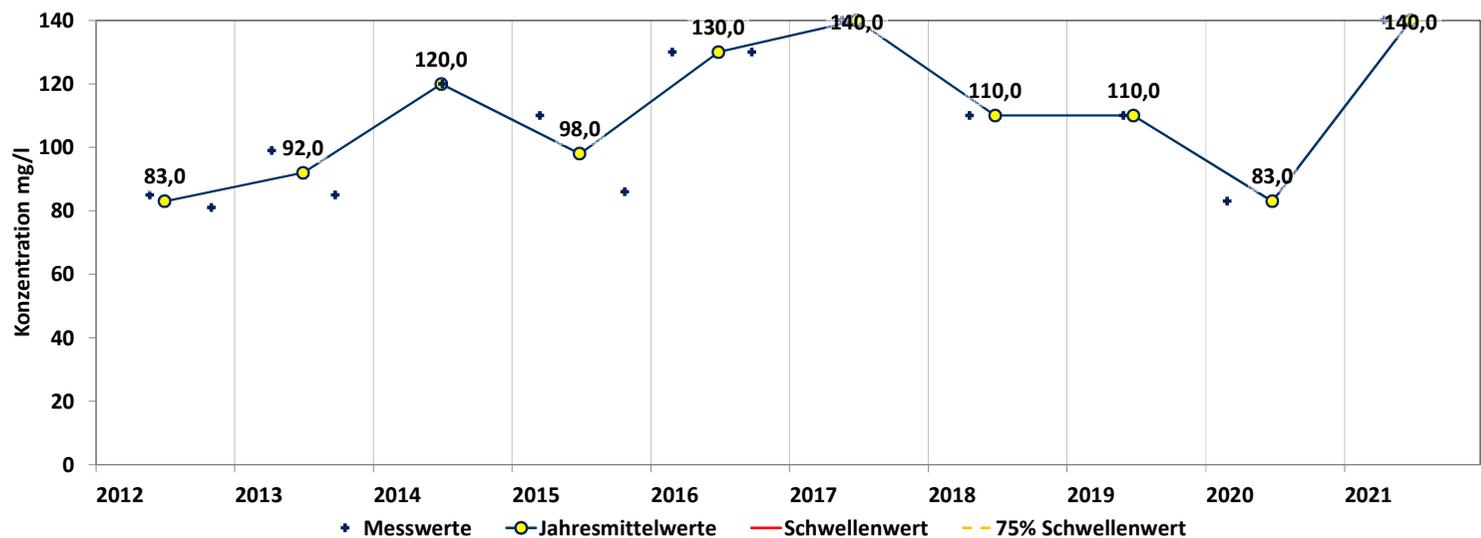

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg