



Grundwassermessstelle: Hollenstede

Messstellen-ID: 9700126
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32409720
Nordwert: 5814750

Geländeoberkante [m NN]: 39,37
Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70
Filterunterkante [m u. GOK]: 3,70
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,07 (1968 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa
Teilraum: Lingener Höhe

Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte


Parameter: Cadmium (Cd)

Schwellenwert: 0,5 µg/l

Jahr: 2020
Aktueller Jahresmittelwert: <0 µg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	-	-	-	<0	<0	-	<0	-
Jahresmaximum	0,025	0,025	-	-	-	0,025	0,025	-	0,025	-
Jahresminimum	0,025	0,025	-	-	-	0,025	0,025	-	0,025	-
Anzahl Werte	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-

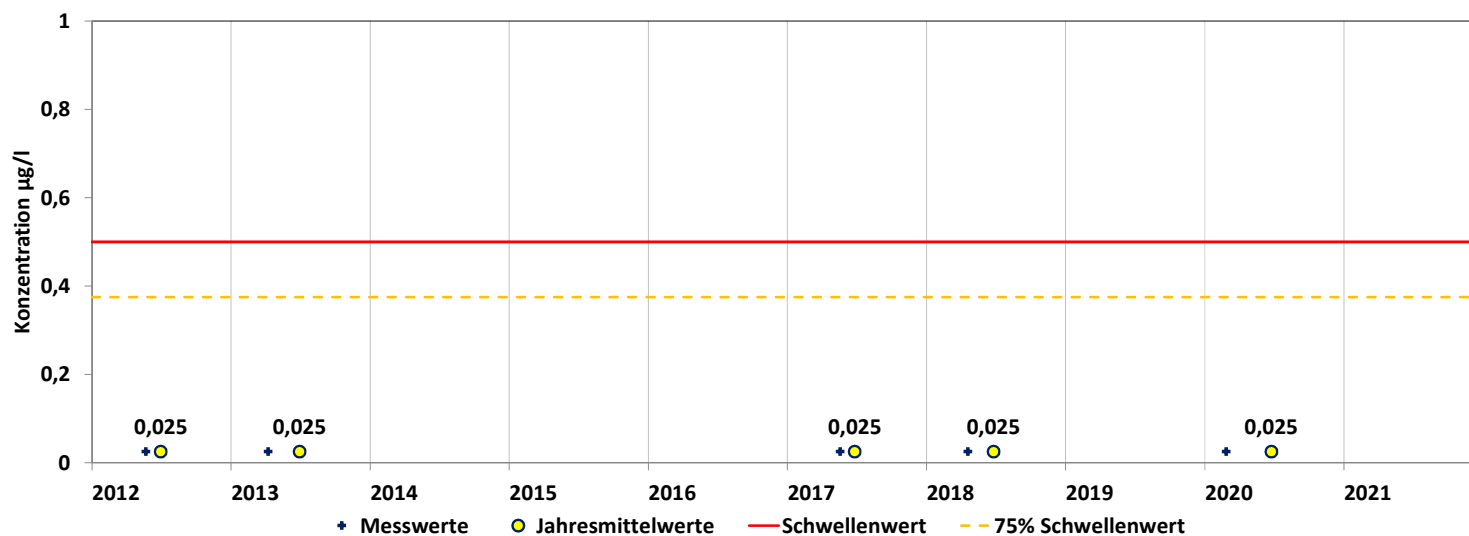

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg