



### Grundwassermessstelle: Hollenstede

Messstellen-ID: 9700126  
 NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32  
 Ostwert: 32409720  
 Nordwert: 5814750

Geländeoberkante [m NN]: 39,37  
 Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70  
 Filterunterkante [m u. GOK]: 3,70  
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,07 (1968 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa  
 Teilraum: Lingener Höhe


Grundwassermessnetz: Güte  
 Messprogramm: WRRL Güte

### Parameter: Basenkapazität bis pH 8,2

Schwellenwert: -

Jahr: 2021  
 Aktueller Jahresmittelwert: 2,8 mmol/l  
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 2,41 mmol/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	2,49	2,78	2,62	2,28	2,82	2,97	3,36	2,78	1,66	2,8
Jahresmaximum	2,5	2,95	2,62	2,64	3,07	2,97	3,36	2,78	1,66	2,8
Jahresminimum	2,48	2,61	2,62	1,93	2,56	2,97	3,36	2,78	1,66	2,8
Anzahl Werte	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1

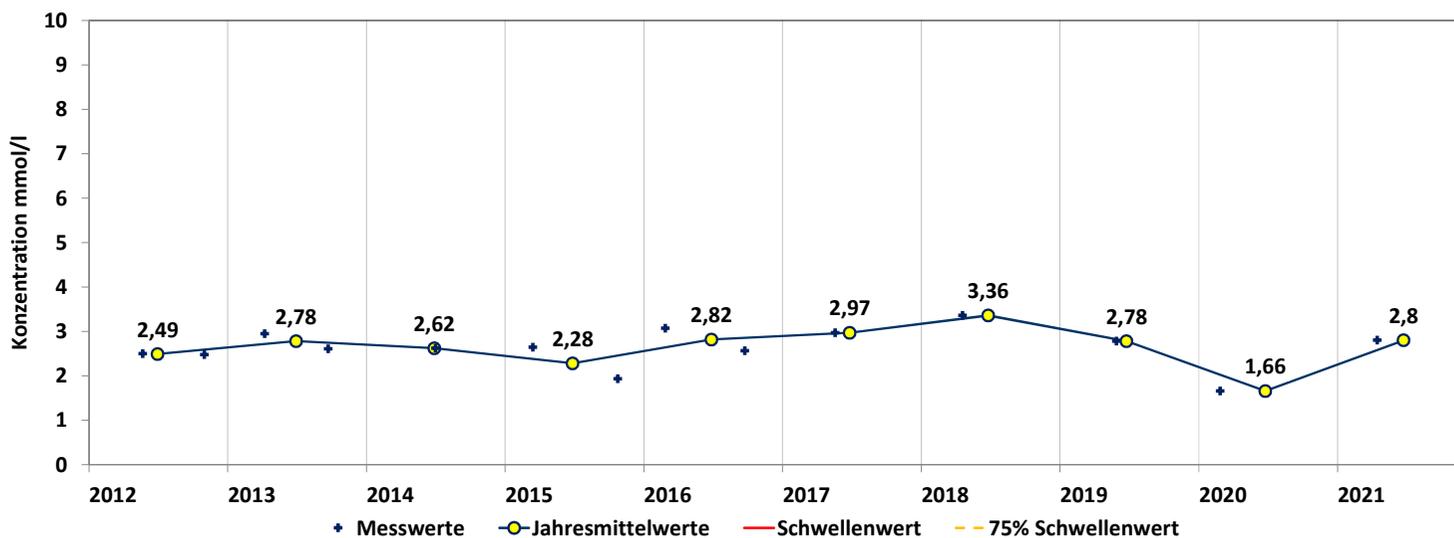

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg