



Grundwassermessstelle: Hollenstede

Messstellen-ID: 9700126
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32409720
Nordwert: 5814750

Geländeoberkante [m NN]: 39,37
Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70
Filterunterkante [m u. GOK]: 3,70
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,07 (1968 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa
Teilraum: Lingener Höhe


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Leitfähigkeit, elektr. bei 25°C

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 852 µS/cm
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 717 µS/cm

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	570	620	710	650	854	858	739	720	578	852
Jahresmaximum	610	620	710	700	890	858	838	720	578	852
Jahresminimum	530	620	710	600	817	858	640	720	578	852
Anzahl Werte	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1

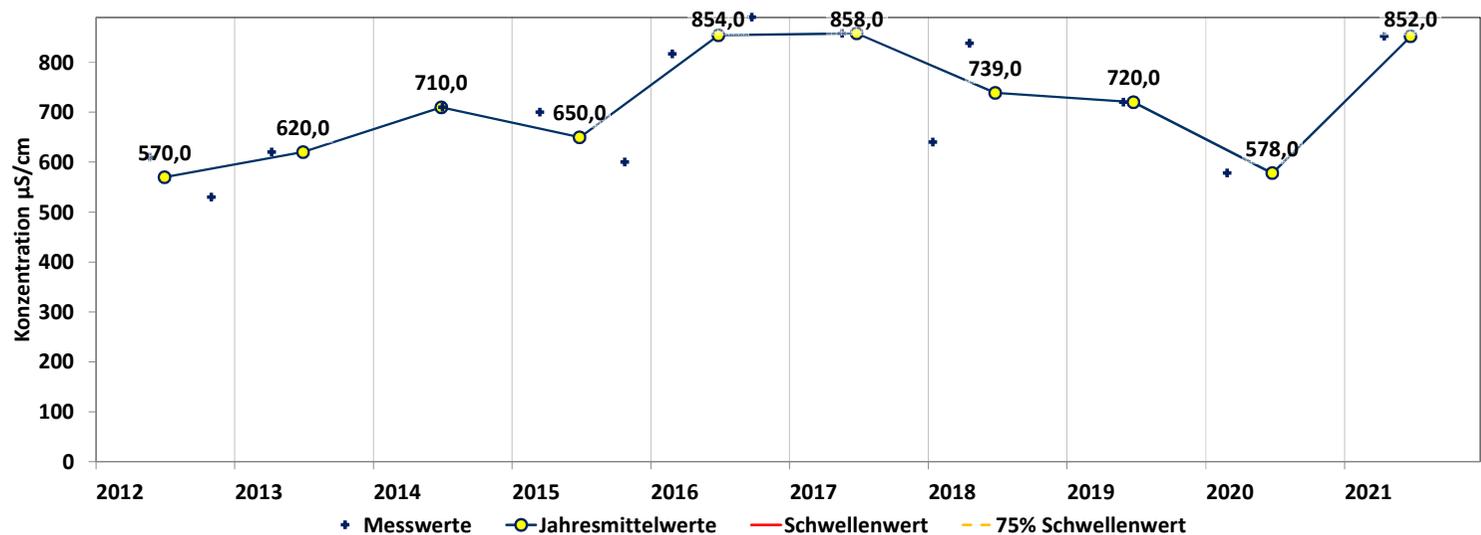

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg