



Grundwassermessstelle: Hollenstede

Messstellen-ID: 9700126
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32409720
Nordwert: 5814750

Geländeoberkante [m NN]: 39,37
Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70
Filterunterkante [m u. GOK]: 3,70
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,07 (1968 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa
Teilraum: Lingener Höhe


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRl Güte

Parameter: Ammonium (NH₄)

Schwellenwert: 0,5 mg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 0,46 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 0,394 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	0,548	0,54	0,58	0,573	0,611	0,644	0,464	0,386	0,335	0,46
Jahresmaximum	0,58	0,592	0,58	0,58	0,631	0,644	0,464	0,386	0,335	0,46
Jahresminimum	0,515	0,489	0,58	0,567	0,592	0,644	0,464	0,386	0,335	0,46
Anzahl Werte	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1

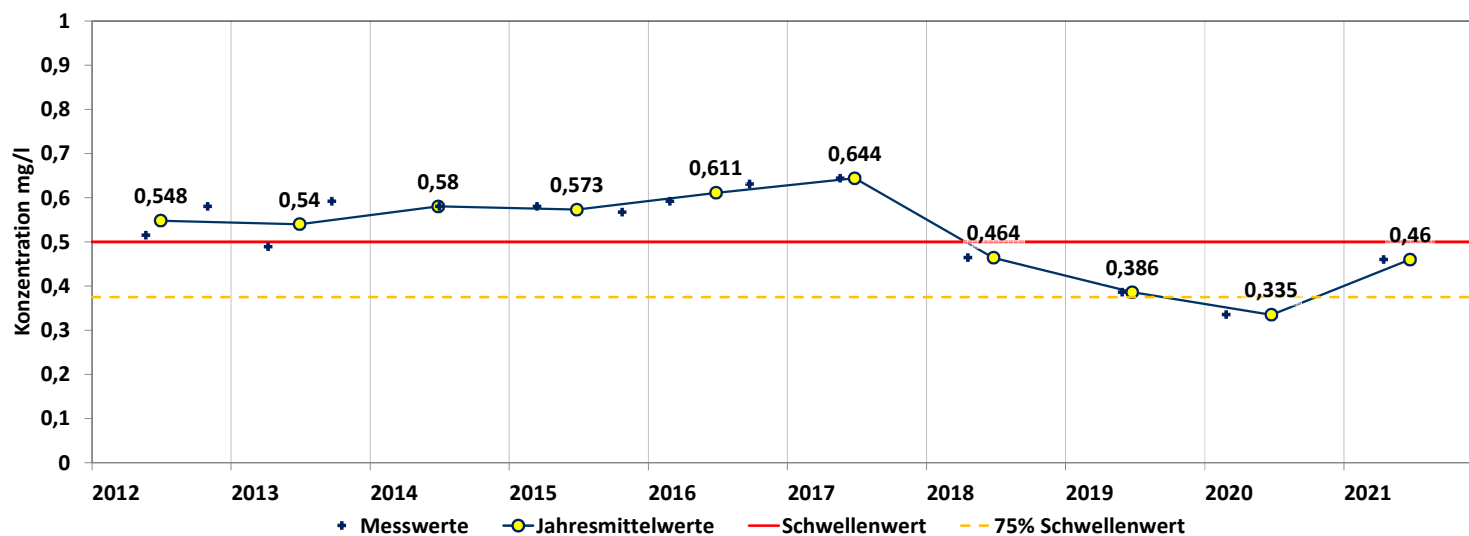

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg