



Grundwassermessstelle: Hollenstede

Messstellen-ID: 9700126
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32409720
Nordwert: 5814750

Geländeoberkante [m NN]: 39,37
Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70
Filterunterkante [m u. GOK]: 3,70
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,07 (1968 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa
Teilraum: Lingener Höhe


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Nitrat (NO3)

Schwellenwert: 50 mg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: <0 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: <0,443 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	<0	<0	1,51	<0	<0	<0	<0	<0
Jahresmaximum	0,221	0,221	0,221	0,221	2,79	0,221	0,221	0,221	0,221	0,22
Jahresminimum	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,1	0,221	0,221	0,22
Anzahl Werte	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1

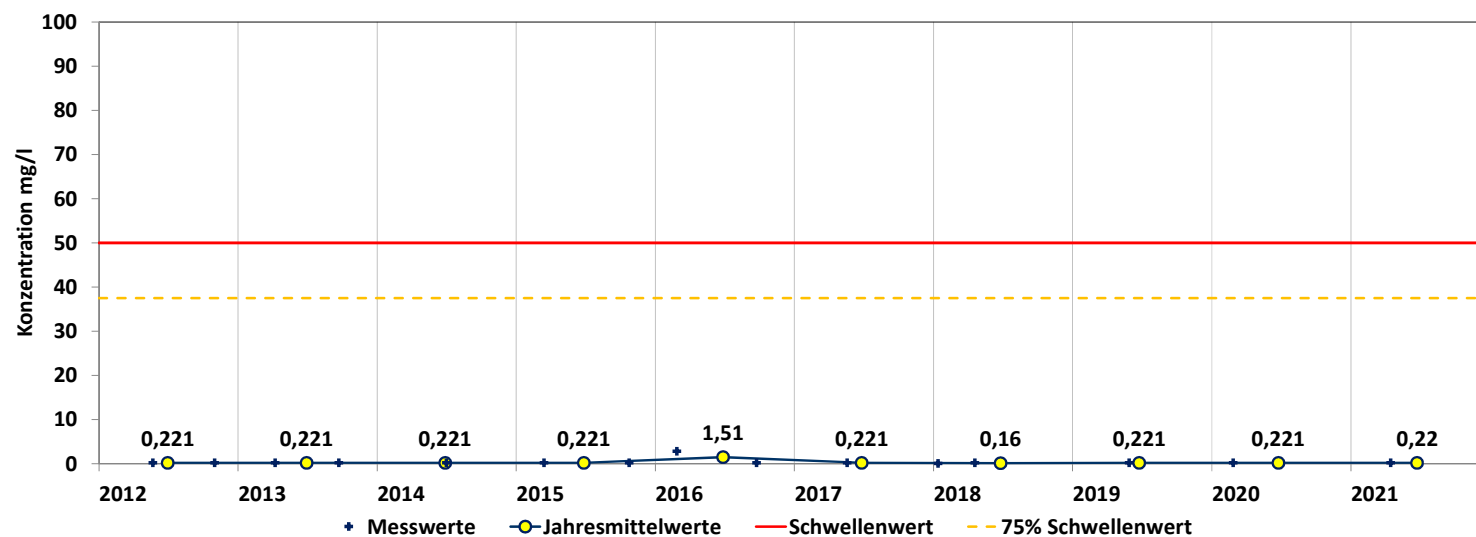

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg