



Grundwassermessstelle: Hollenstede

Messstellen-ID: 9700126
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32409720
Nordwert: 5814750

Geländeoberkante [m NN]: 39,37
Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70
Filterunterkante [m u. GOK]: 3,70
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,07 (1968 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa
Teilraum: Lingener Höhe


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Natrium (Na)

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 22 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 17,3 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	19,5	21	17	17,5	23,5	19	22	16	14	22
Jahresmaximum	23	21	17	19	29	19	22	16	14	22
Jahresminimum	16	21	17	16	18	19	22	16	14	22
Anzahl Werte	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1

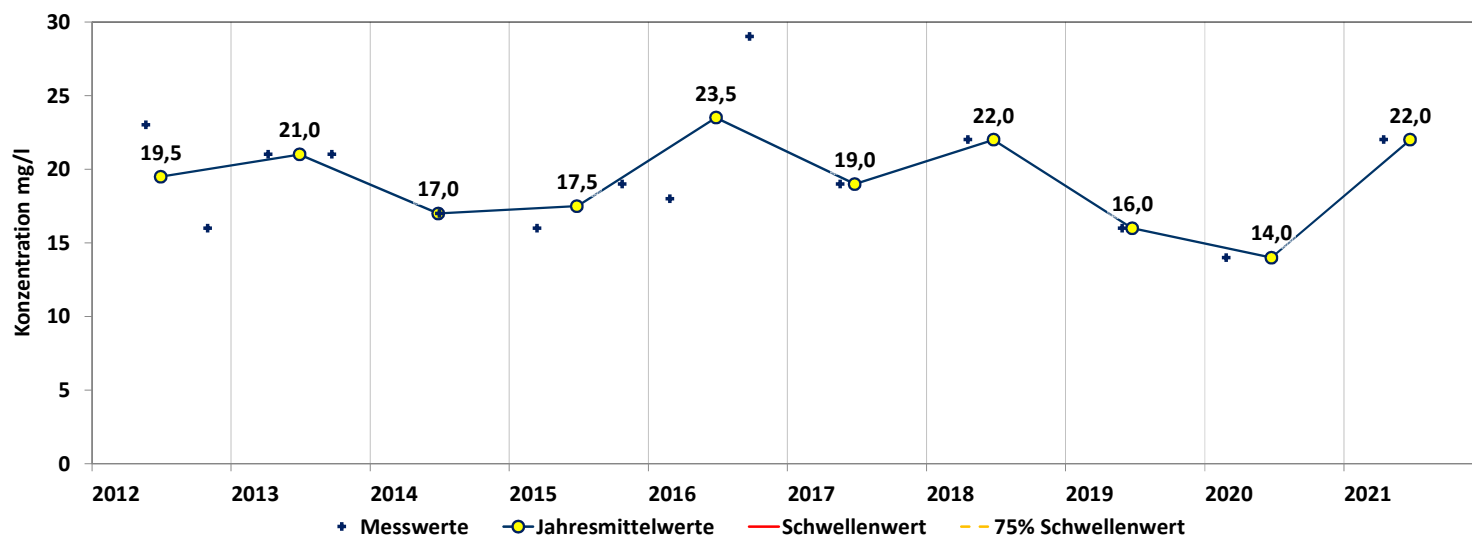

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg