



Grundwassermessstelle: Hollenstede

Messstellen-ID: 9700126
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32409720
Nordwert: 5814750

Geländeoberkante [m NN]: 39,37
Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70
Filterunterkante [m u. GOK]: 3,70
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,07 (1968 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa
Teilraum: Lingener Höhe


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Sauerstoff, gelöst

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 0,3 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 0,3 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	<0	0,605	0,25	<0	0,35	0,3	0,3	0,3
Jahresmaximum	0,1	0,1	0,1	0,87	0,4	0,1	0,5	0,3	0,3	0,3
Jahresminimum	0,1	0,1	0,1	0,34	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
Anzahl Werte	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1

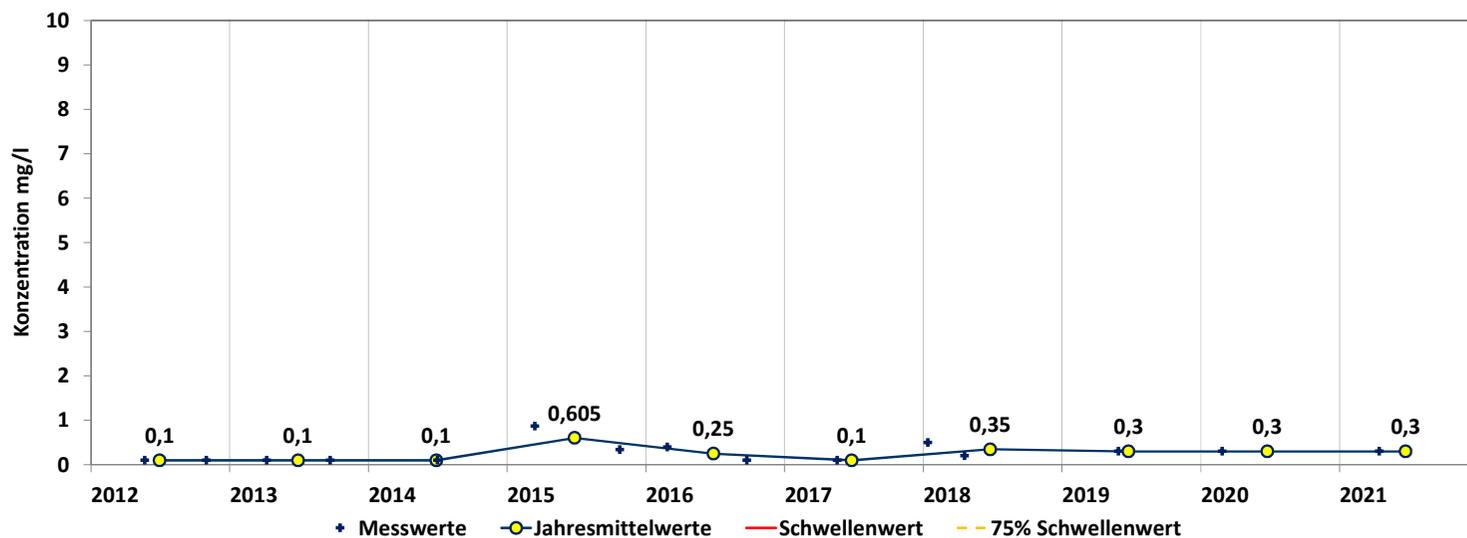

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg