



Grundwassermessstelle: Hollenstede

Messstellen-ID: 9700126
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32409720
Nordwert: 5814750

Geländeoberkante [m NN]: 39,37
Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70
Filterunterkante [m u. GOK]: 3,70
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,07 (1968 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa
Teilraum: Lingener Höhe


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Sulfat (SO₄)

Schwellenwert: 240 mg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 224 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 175 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	115	140	170	160	215	210	210	170	130	224
Jahresmaximum	130	150	170	180	220	210	210	170	130	224
Jahresminimum	100	130	170	140	210	210	210	170	130	224
Anzahl Werte	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1

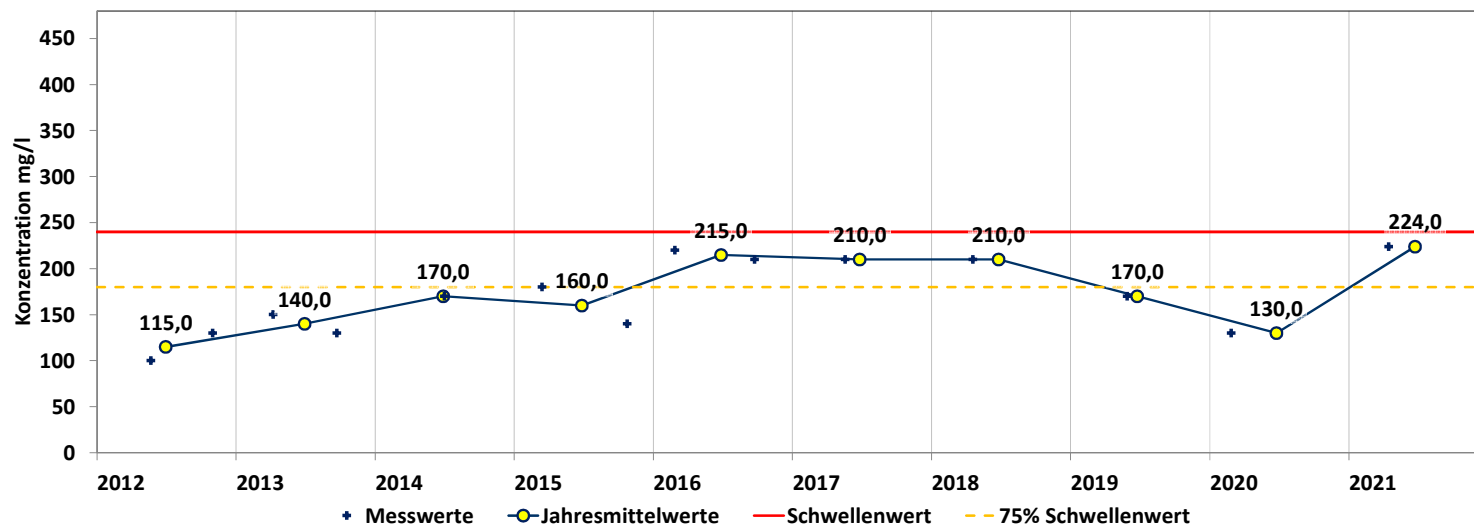

Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg