



## Grundwassermessstelle: Schwege

Messstellen-ID: 9700232  
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32  
Ostwert: 32429009  
Nordwert: 5769438

Geländeoberkante [m NN]: 58,63  
Filteroberkante [m u. GOK]: 5,50  
Filterunterkante [m u. GOK]: 7,50  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,13 (1984 - 2021)

Grundwasserkörper:  
Teilraum: Niederung der Oberen Ems (Greven/Ladbergen)  
Niederungen der Ems und oberen Lippe


Grundwassermessnetz:  
Messprogramm: Güte  
WRRL Güte

### Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021  
Aktueller Jahresmittelwert: 69,1 mg/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 57,4 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	195	205	215	104	68,5	85	50	56	47	69,1
Jahresmaximum	280	290	240	110	69	85	50	56	47	69,1
Jahresminimum	110	120	190	97	68	85	50	56	47	69,1
Anzahl Werte	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1

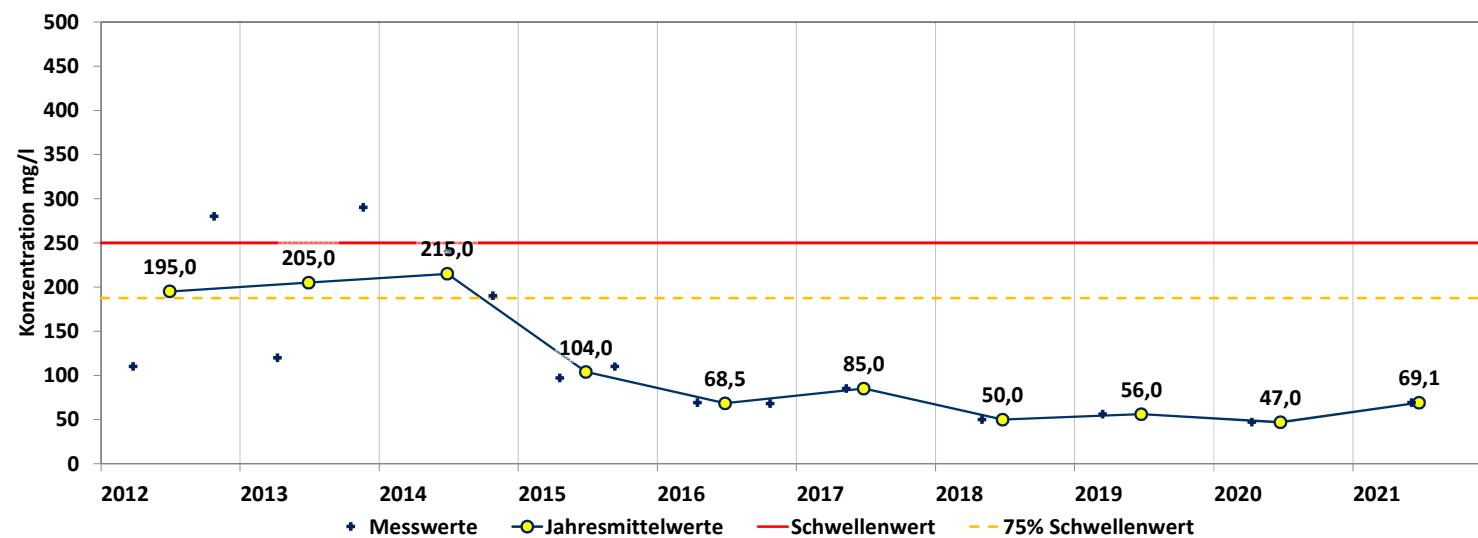

Erstellt: 15.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg