



### Grundwassermessstelle: Voltlage I

Messstellen-ID: 9700272  
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32  
Ostwert: 32413580  
Nordwert: 5810179

Geländeoberkante [m NN]: 43,60  
Filteroberkante [m u. GOK]: 3,00  
Filterunterkante [m u. GOK]: 6,00  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,72 (1992 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa  
Teilraum: Ems-Vechte-Niederung

Grundwassermessnetz: Güte  
Messprogramm: WRRL Güte


### Parameter: Arsen (As)

Schwellenwert: 10 µg/l

Jahr: 2018  
Aktueller Jahresmittelwert: 1,2 µg/l

3-Jahresmittel 0 - 0: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	-	<0	-	-	1,2	-	-	-
Jahresmaximum	0,5	0,5	-	0,5	-	-	1,2	-	-	-
Jahresminimum	0,5	0,5	-	0,5	-	-	1,2	-	-	-
Anzahl Werte	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-

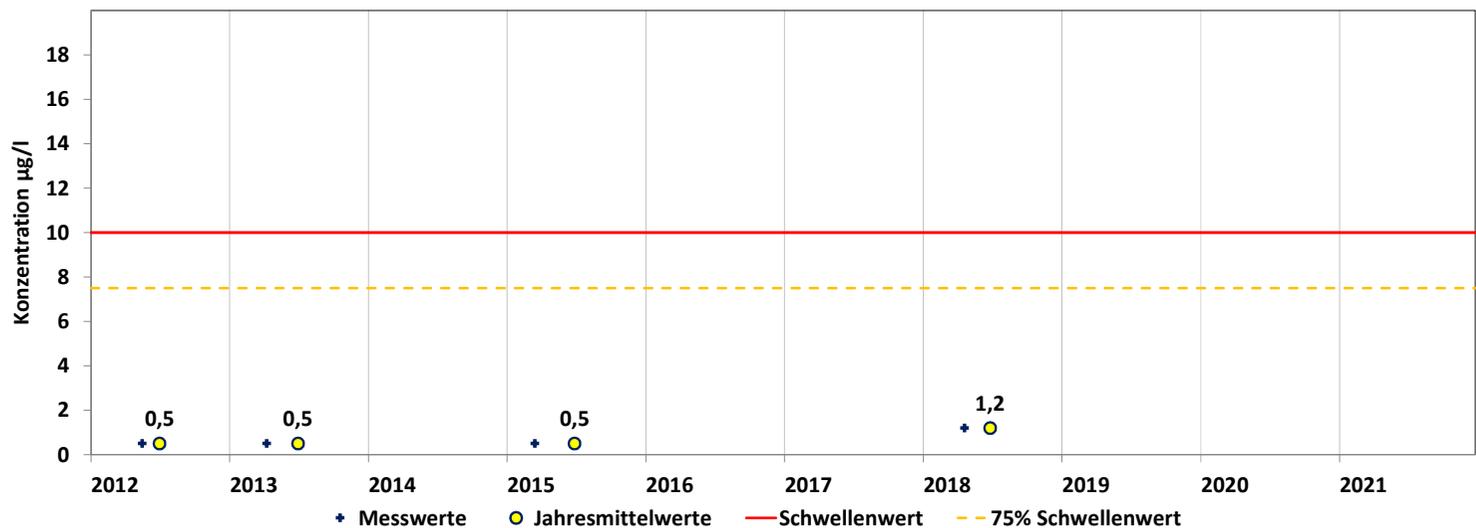

Erstellt: 15.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg