



Grundwassermessstelle: Voltlage I

Messstellen-ID: 9700272
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32413580
Nordwert: 5810179

Geländeoberkante [m NN]: 43,60
Filteroberkante [m u. GOK]: 3,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 6,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,72 (1992 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa
Teilraum: Ems-Vechte-Niederung


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 26,7 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 30,8 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	75,5	63,5	56	52	42,5	39	40	38	32	26,7
Jahresmaximum	83	75	56	59	45	39	40	38	32	29,1
Jahresminimum	68	52	56	45	40	39	40	38	32	24,3
Anzahl Werte	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2

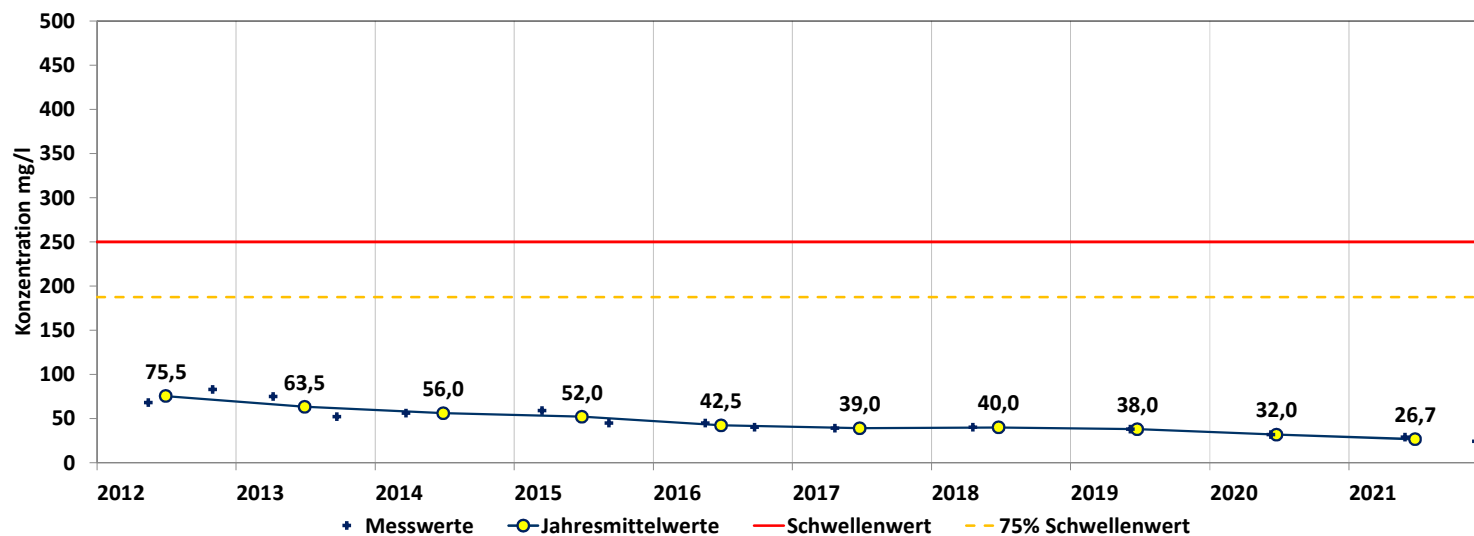

Erstellt: 15.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg