



Grundwassermessstelle: Voltlage I

Messstellen-ID: 9700272
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32413580
Nordwert: 5810179

Geländeoberkante [m NN]: 43,60
Filteroberkante [m u. GOK]: 3,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 6,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,72 (1992 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa
Teilraum: Ems-Vechte-Niederung


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Säurekapazität bis pH 4,3

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 1,68 mmol/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 1,72 mmol/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	2	2,13	1,98	1,7	2,22	2,11	2,01	1,84	1,66	1,68
Jahresmaximum	2,2	2,2	1,98	1,8	2,57	2,11	2,01	1,84	1,66	1,81
Jahresminimum	1,8	2,06	1,98	1,6	1,88	2,11	2,01	1,84	1,66	1,55
Anzahl Werte	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2

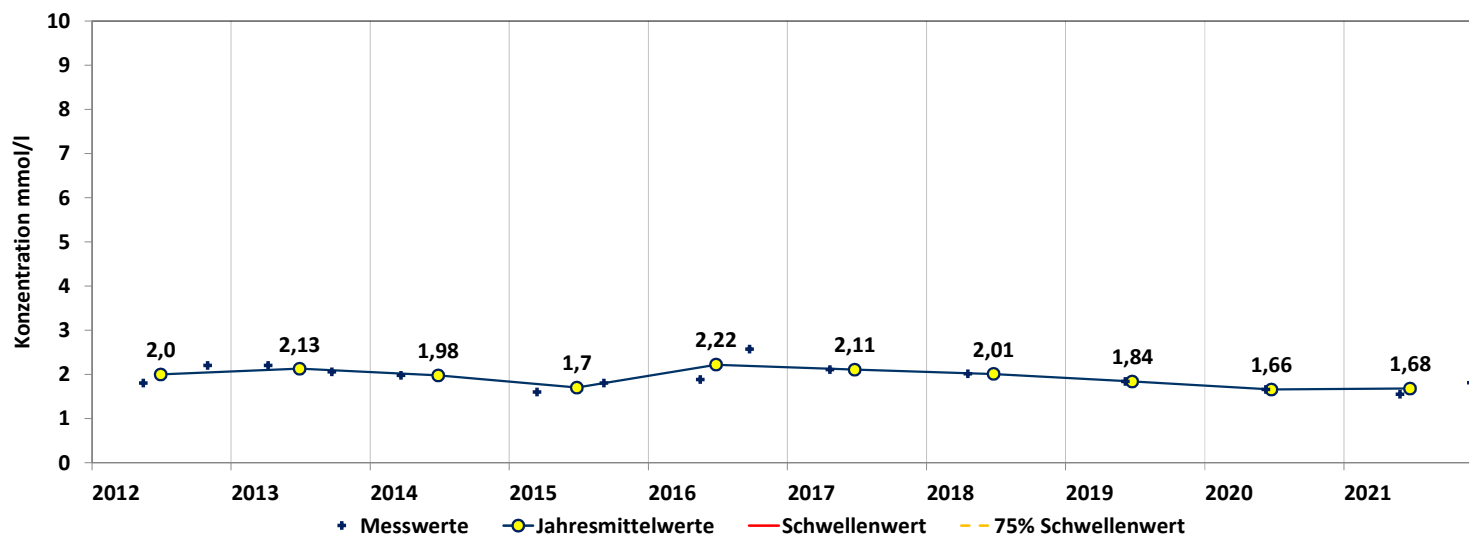

Erstellt: 15.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg