



Grundwassermessstelle: Voltlage I

Messstellen-ID: 9700272
 NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
 Ostwert: 32413580
 Nordwert: 5810179

Geländeoberkante [m NN]: 43,60
 Filteroberkante [m u. GOK]: 3,00
 Filterunterkante [m u. GOK]: 6,00
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,72 (1992 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa
 Teilraum: Ems-Vechte-Niederung


Grundwassermessnetz: Güte
 Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Leitfähigkeit, elektr. bei 25°C

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
 Aktueller Jahresmittelwert: 519 µS/cm
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 524 µS/cm

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	535	570	500	475	455	505	530	549	511	519
Jahresmaximum	590	570	500	480	470	505	530	549	511	538
Jahresminimum	480	570	500	470	440	505	530	549	511	490
Anzahl Werte	2	1	1	3	2	1	1	1	1	3

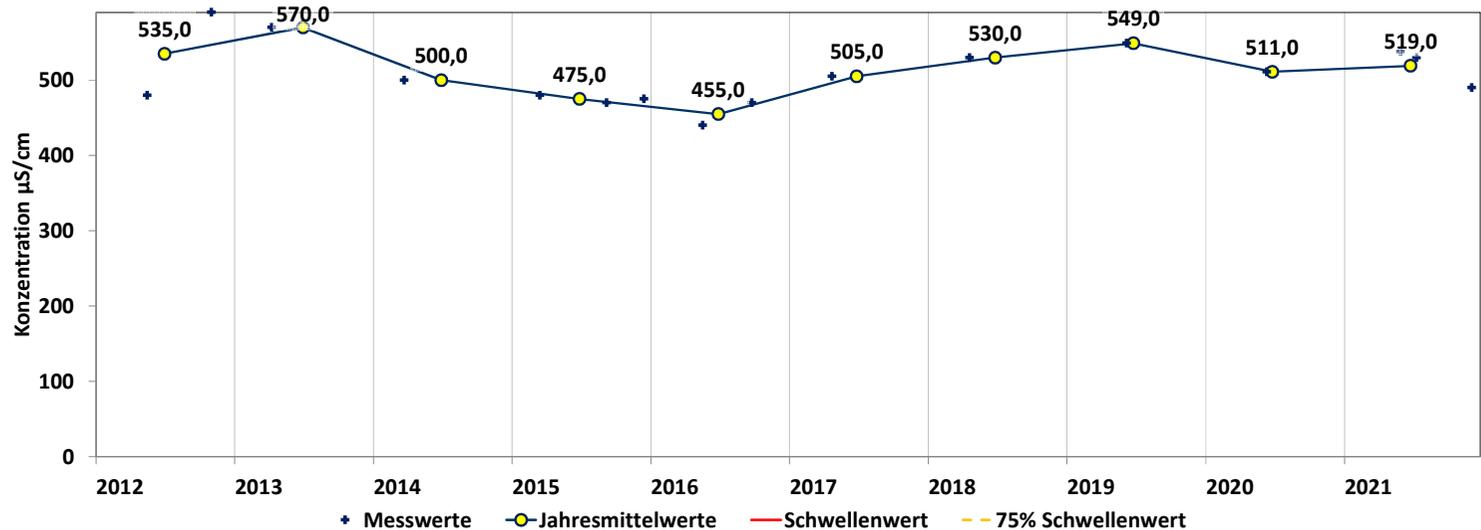

Erstellt: 15.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg