



Grundwassermessstelle: Voltlage I

Messstellen-ID: 9700272
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32413580
Nordwert: 5810179

Geländeoberkante [m NN]: 43,60
Filteroberkante [m u. GOK]: 3,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 6,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,72 (1992 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa
Teilraum: Ems-Vechte-Niederung

Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte


Parameter: Ammonium (NH₄)

Schwellenwert: 0,5 mg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 9,05 mg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 7,88 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	4,44	4	4,38	3,68	3,42	3,09	3,86	5,67	7,73	9,05
Jahresmaximum	4,64	4,38	4,38	3,74	3,48	3,09	3,86	5,67	7,73	10
Jahresminimum	4,25	3,61	4,38	3,61	3,35	3,09	3,86	5,67	7,73	8,1
Anzahl Werte	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2

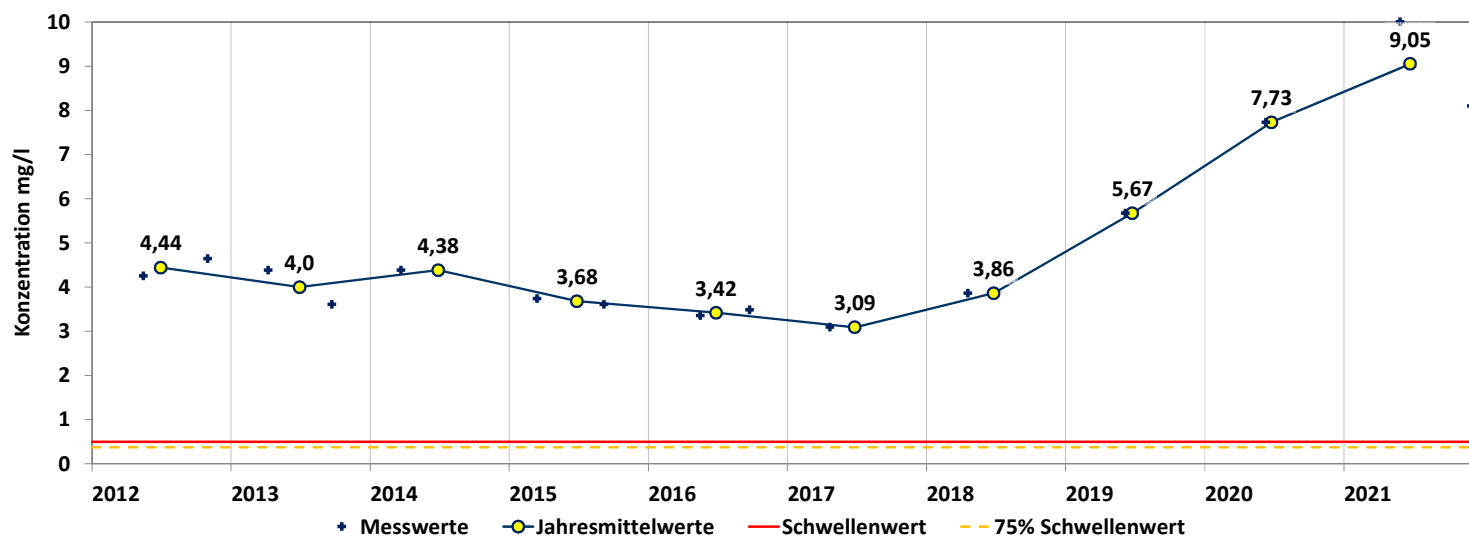

Erstellt: 15.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg