



Grundwassermessstelle: Voltlage I

Messstellen-ID: 9700272
NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32
Ostwert: 32413580
Nordwert: 5810179

Geländeoberkante [m NN]: 43,60
Filteroberkante [m u. GOK]: 3,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 6,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,72 (1992 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa
Teilraum: Ems-Vechte-Niederung


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Nitrat (NO3)

Schwellenwert: 50 mg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 16 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 20,6 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	1,31	0,664	0,885	<0	2,26	15,5	23,5	34,1	20,8	16
Jahresmaximum	2,39	0,797	0,885	0,576	2,88	15,5	23,5	34,1	20,8	19,5
Jahresminimum	0,221	0,531	0,885	0,221	1,64	15,5	23,5	34,1	20,8	10,6
Anzahl Werte	2	2	1	3	2	1	1	1	1	3

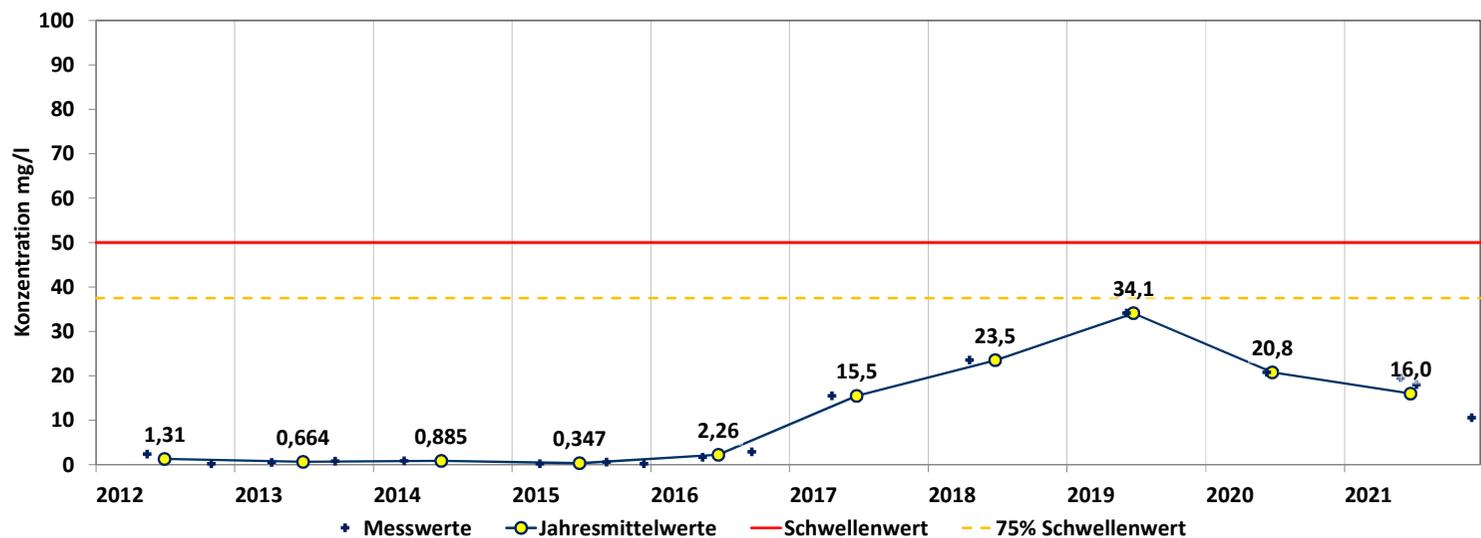

Erstellt: 15.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg