



### Grundwassermessstelle: Voltlage I

Messstellen-ID: 9700272  
 NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32  
 Ostwert: 32413580  
 Nordwert: 5810179

Geländeoberkante [m NN]: 43,60  
 Filteroberkante [m u. GOK]: 3,00  
 Filterunterkante [m u. GOK]: 6,00  
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,72 (1992 - 2021)

Grundwasserkörper: Große Aa  
 Teilraum: Ems-Vechte-Niederung


Grundwassermessnetz: Güte  
 Messprogramm: WRRL Güte

### Parameter: Sauerstoff, gelöst

Schwellenwert: -

Jahr: 2021  
 Aktueller Jahresmittelwert: 0,3 mg/l  
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 0,32 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	0,6	0,203	0,25	<0	0,2	0,3	0,4	0,3
Jahresmaximum	0,1	0,1	0,6	0,29	0,3	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
Jahresminimum	0,1	0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,1
Anzahl Werte	2	2	1	3	2	1	1	1	1	3

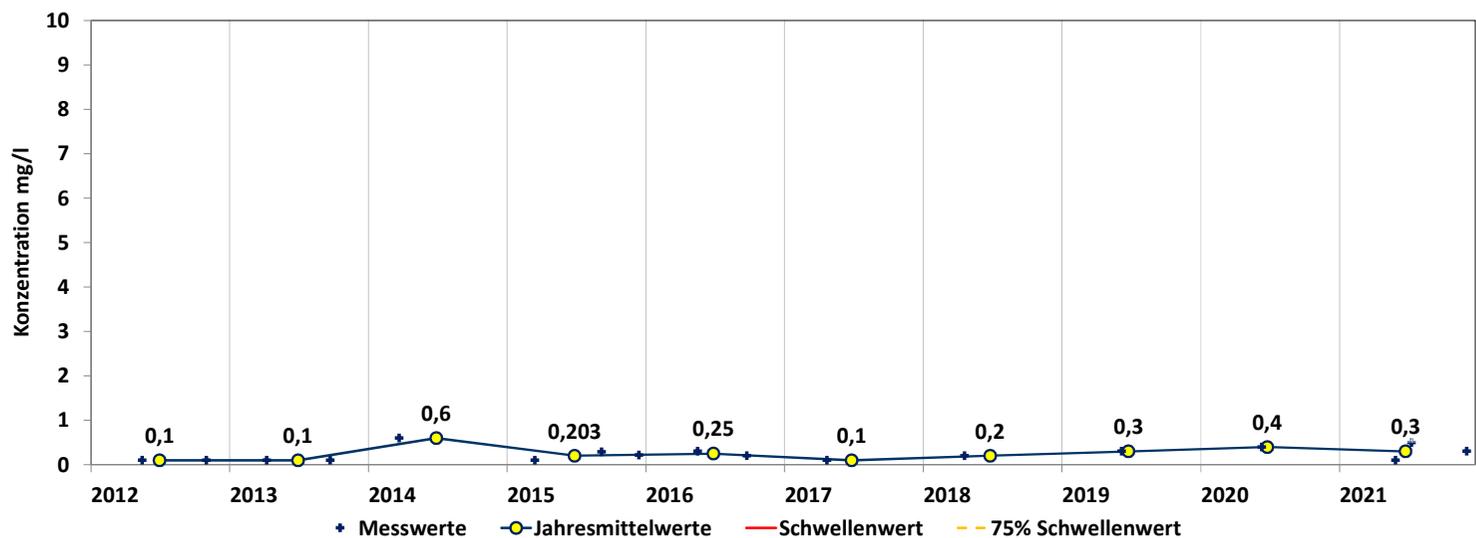

Erstellt: 15.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg