



Grundwassermessstelle: Petkum I

Messstellen-ID: 9840011

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: -1,26

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32385831

Filteroberkante [m u. GOK]: 8,00

Nordwert: 5912635

Filterunterkante [m u. GOK]: 10,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: k.A.

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesische Marsch 8

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: Chlorid (Cl)


Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	73,5	76,5	75	74,5	74	79	76,5	76,5	76,5	78
Jahresmaximum	77	78	75	75	74	79	77	77	77	79
Jahresminimum	70	75	75	74	74	79	76	76	76	77
Anzahl Werte	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2

Aktueller Jahresmittelwert: 78 mg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 77 mg/l

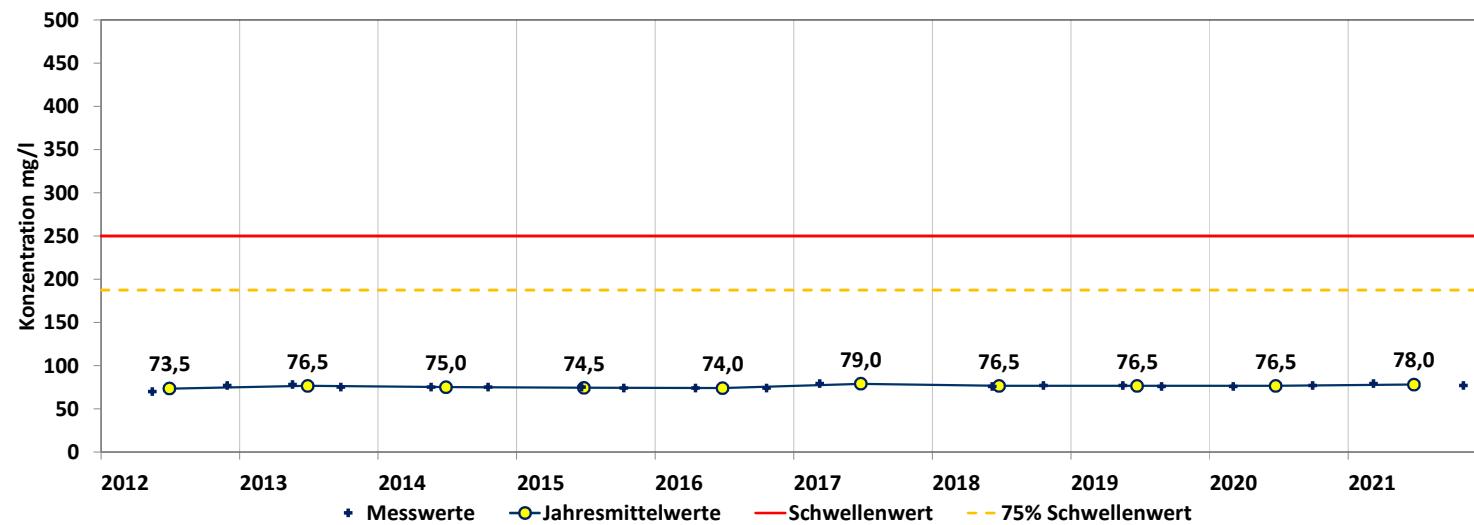

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich