



## Grundwassermessstelle: Klein Sande I

Messstellen-ID: 9840171

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: -0,01

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32383905

Filteroberkante [m u. GOK]: 12,00

Nordwert: 5921082

Filterunterkante [m u. GOK]: 20,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,84 (1993 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesische Marsch 2

Messprogramm:

WRRL Güte

### Parameter: Arsen (As)


Schwellenwert: 10 µg/l

Jahr: 2018

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	3,7	4,3	-	-	2,25	-	4,1	-	-	-
Jahresmaximum	3,7	4,3	-	-	3,3	-	4,1	-	-	-
Jahresminimum	3,7	4,3	-	-	1,2	-	4,1	-	-	-
Anzahl Werte	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-

Aktueller Jahresmittelwert: 4,1 µg/l

3-Jahresmittel 0 - 0: k.A. µg/l

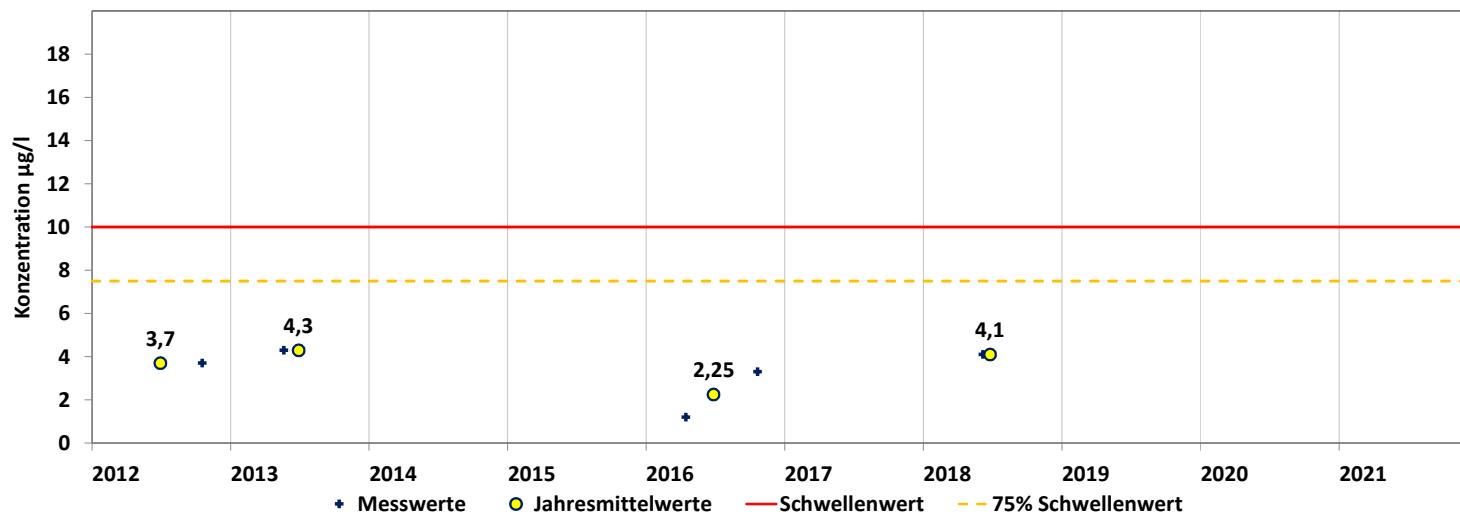

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich