



Grundwassermessstelle: Klein Sande I

Messstellen-ID: 9840171
NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

UTM Zone: 32
Ostwert: 32383905
Nordwert: 5921082

Geländeoberkante [m NN]: -0,01
Filteroberkante [m u. GOK]: 12,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 20,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,84 (1993 - 2021)

Grundwasserkörper: Untere Ems rechts
Teilraum: Ostfriesische Marsch 2


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Cadmium (Cd)

Schwellenwert: 0,5 µg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: <0 µg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: <0,1 µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	-	-	<0	-	<0	-	<0	<0
Jahresmaximum	0,05	0,05	-	-	0,05	-	0,05	-	0,05	0,05
Jahresminimum	0,05	0,05	-	-	0,05	-	0,05	-	0,05	0,05
Anzahl Werte	1	1	-	-	2	-	1	-	1	1

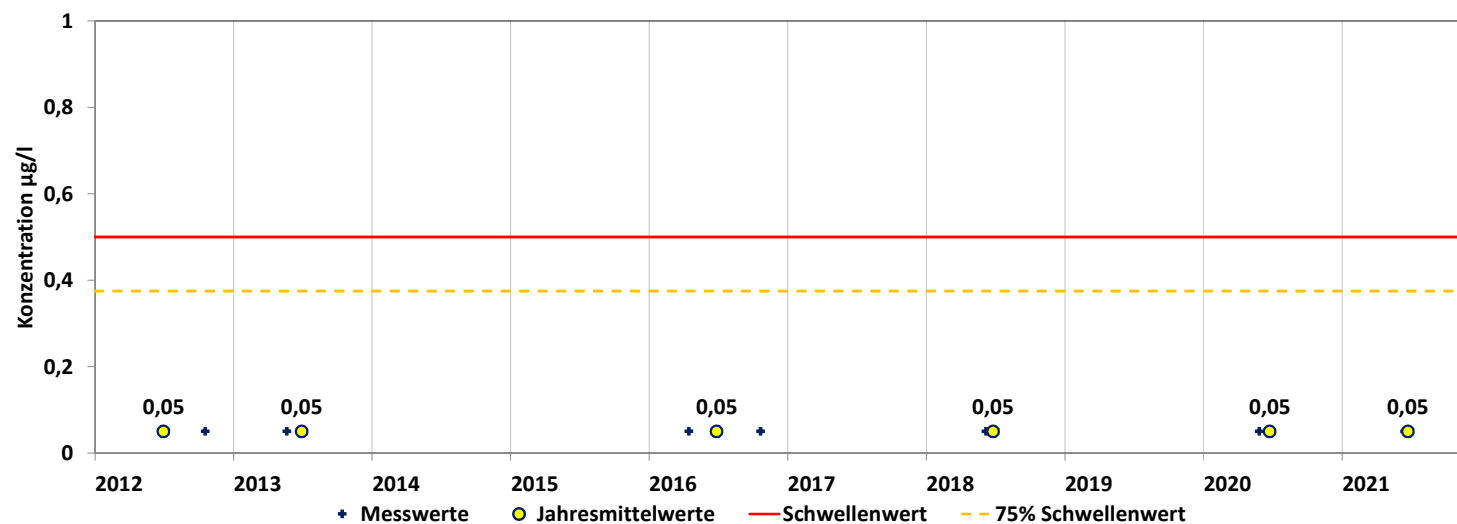

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich