



Grundwassermessstelle: Klein Sande I

Messstellen-ID: 9840171
NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

UTM Zone: 32
Ostwert: 32383905
Nordwert: 5921082

Geländeoberkante [m NN]: -0,01
Filteroberkante [m u. GOK]: 12,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 20,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,84 (1993 - 2021)

Grundwasserkörper: Untere Ems rechts
Teilraum: Ostfriesische Marsch 2


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Fluorid (F), gesamt

Schwellenwert: -

Jahr: 2020
Aktueller Jahresmittelwert: 0,15 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	0,138	<0	0,15	0,16	0,14	0,15	0,16	-	0,15	-
Jahresmaximum	0,155	0,05	0,15	0,16	0,14	0,15	0,16	-	0,15	-
Jahresminimum	0,12	0,05	0,15	0,16	0,14	0,15	0,16	-	0,15	-
Anzahl Werte	2	1	1	1	2	1	1	-	1	-

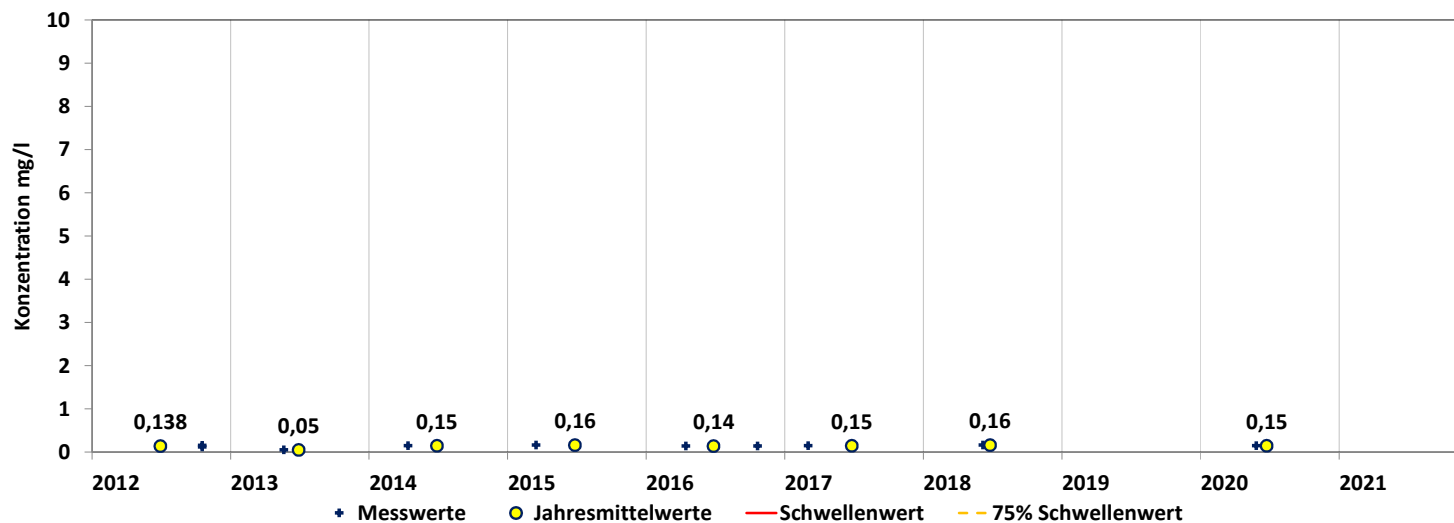

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich