



Grundwassermessstelle: Klein Sande I

Messstellen-ID: 9840171

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: -0,01

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32383905

Filteroberkante [m u. GOK]: 12,00

Nordwert: 5921082

Filterunterkante [m u. GOK]: 20,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,84 (1993 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesische Marsch 2

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: Säurekapazität bis pH 4,3

Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Aktueller Jahresmittelwert: 7,2 mmol/l


Jahresmittelwert	7,7	7,3	7,2	7,2	7,3	7,2	7,3	7,1	7,2	7,2
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 7,17 mmol/l

Jahresmaximum	7,7	7,3	7,2	7,2	7,3	7,2	7,3	7,1	7,2	7,2
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Jahresminimum	7,7	7,3	7,2	7,2	7,3	7,2	7,3	7,1	7,2	7,2
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Anzahl Werte	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

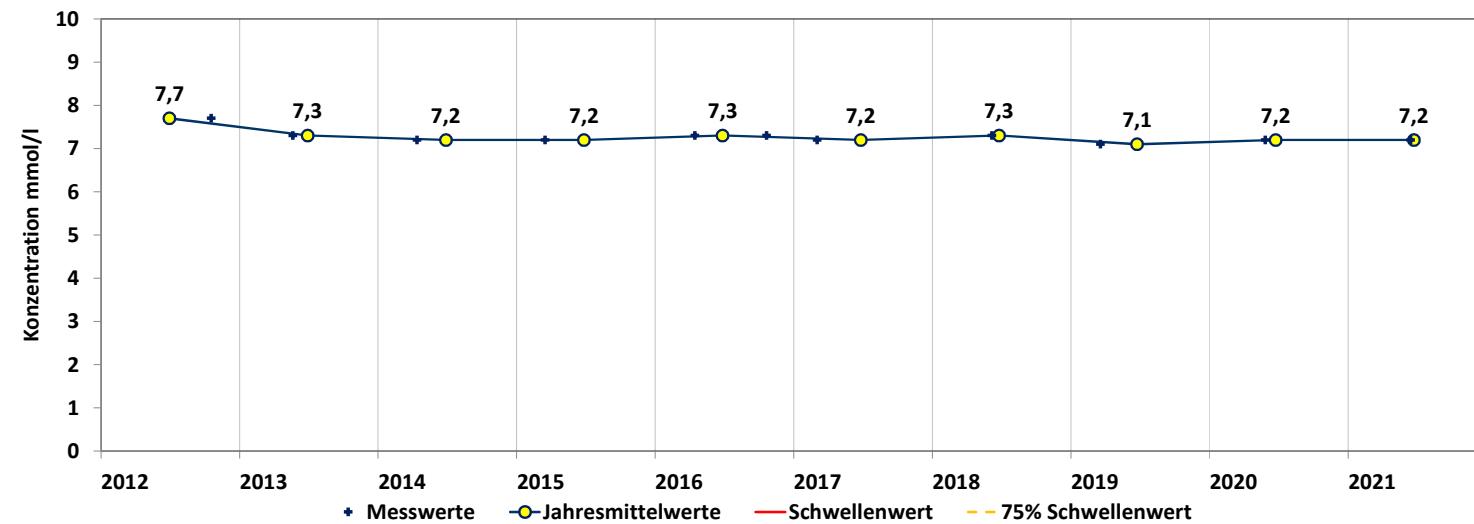

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich