



Grundwassermessstelle: Klein Sande I

Messstellen-ID: 9840171

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: -0,01

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32383905

Filteroberkante [m u. GOK]: 12,00

Nordwert: 5921082

Filterunterkante [m u. GOK]: 20,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,84 (1993 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesische Marsch 2

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: Phosphat (PO4), ortho-


Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	0,828	1,1	1,2	0,95	1,18	1,2	<0	1,1	0,675	1,59
Jahresmaximum	0,828	1,1	1,2	0,95	1,26	1,2	0,077	1,1	0,675	1,59
Jahresminimum	0,828	1,1	1,2	0,95	1,1	1,2	0,077	1,1	0,675	1,59
Anzahl Werte	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1

Aktueller Jahresmittelwert: 1,59 mg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 1,12 mg/l

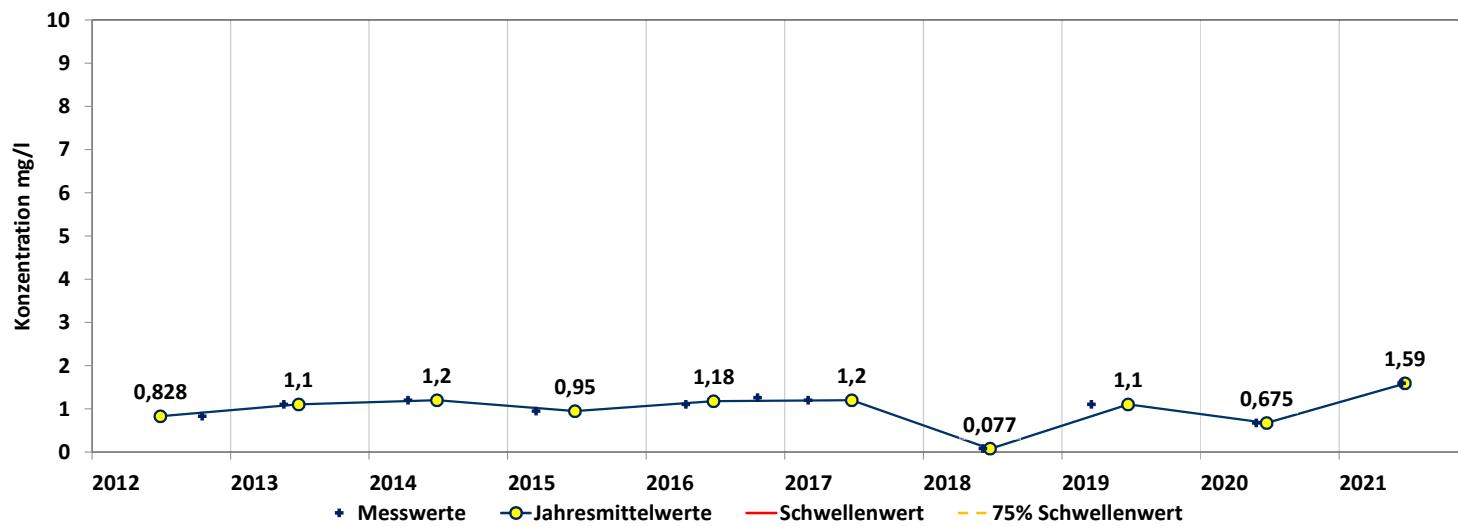

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich