



## Grundwassermessstelle: Klein Sande I

Messstellen-ID: 9840171

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: -0,01

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32383905

Filteroberkante [m u. GOK]: 12,00

Nordwert: 5921082

Filterunterkante [m u. GOK]: 20,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,84 (1993 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesische Marsch 2

Messprogramm:

WRRL Güte

### Parameter: Blei (Pb)


Schwellenwert: 10 µg/l

Jahr: 2021

Aktueller Jahresmittelwert: <0 µg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: <1 µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	-	-	<0	-	<0	-	<0	<0
Jahresmaximum	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,75	-	0,5	0,5
Jahresminimum	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,75	-	0,5	0,5
Anzahl Werte	1	1	-	-	2	-	1	-	1	1

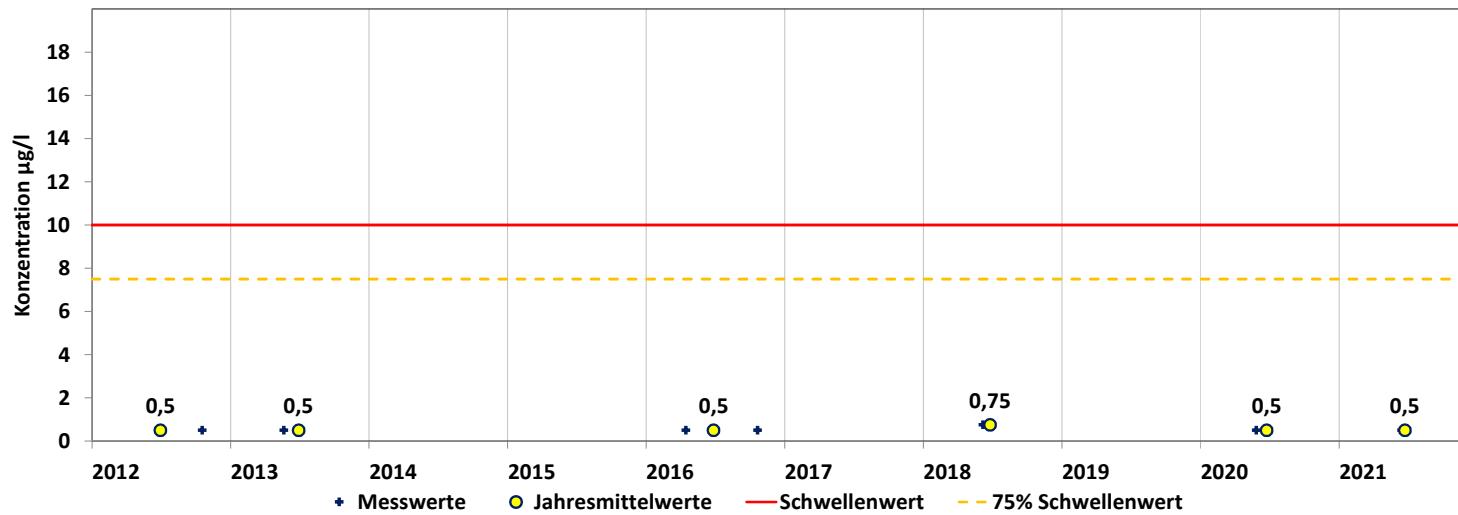

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich