



## Grundwassermessstelle: Klein Sande I

Messstellen-ID: 9840171

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: -0,01

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32383905

Filteroberkante [m u. GOK]: 12,00

Nordwert: 5921082

Filterunterkante [m u. GOK]: 20,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,84 (1993 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesische Marsch 2

Messprogramm:

WRRL Güte

### Parameter: pH-Wert


Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	6,7	6,6	6,7	6,7	6,7	6,8	6,7	6,8	6,9	6,8
Jahresmaximum	6,7	6,6	6,7	6,7	6,7	6,8	6,7	6,8	6,9	6,8
Jahresminimum	6,7	6,6	6,7	6,7	6,7	6,8	6,7	6,8	6,9	6,8
Anzahl Werte	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1

Aktueller Jahresmittelwert: 6,8

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 6,83

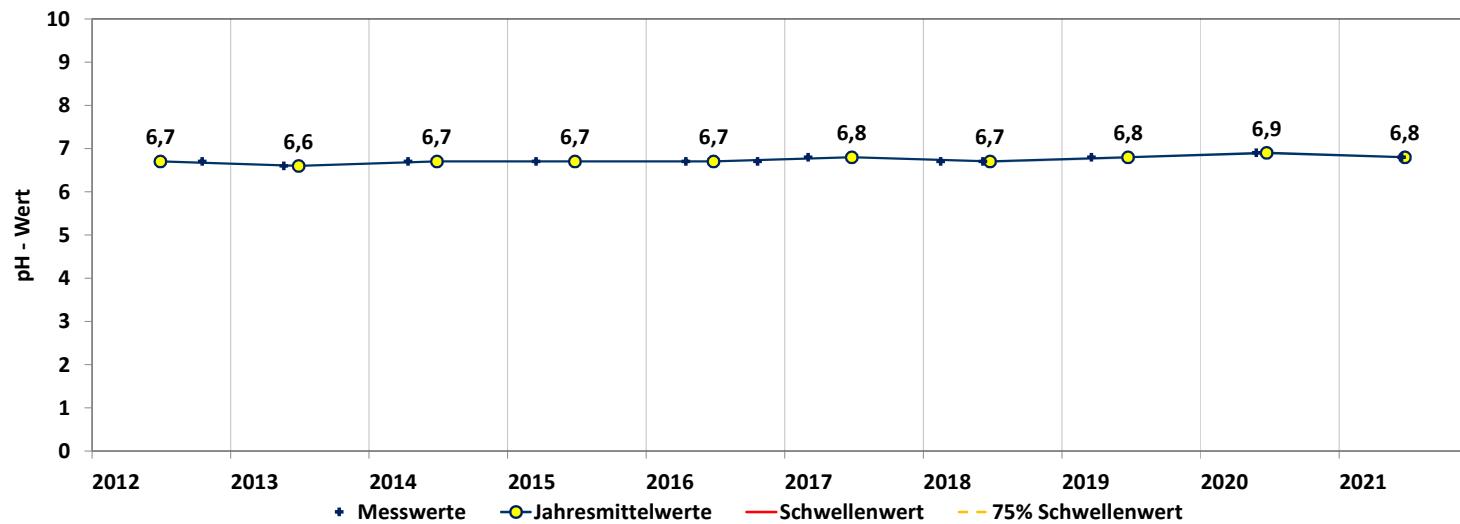

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich