



Grundwassermessstelle: Bingum Einhaus I

Messstellen-ID: 9842601

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 0,03

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32391121

Filteroberkante [m u. GOK]: 10,00

Nordwert: 5897375

Filterunterkante [m u. GOK]: 12,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,98 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems Lockergestein links

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Bourtanger Moorniederung / Ostfriesische Marsch

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: Calcium (Ca)


Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	15	13	15	15	17	13	22	18	21	20
Jahresmaximum	15	13	15	15	17	13	22	18	21	20
Jahresminimum	15	13	15	15	17	13	22	18	21	20
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Aktueller Jahresmittelwert: 20 mg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 19,7 mg/l

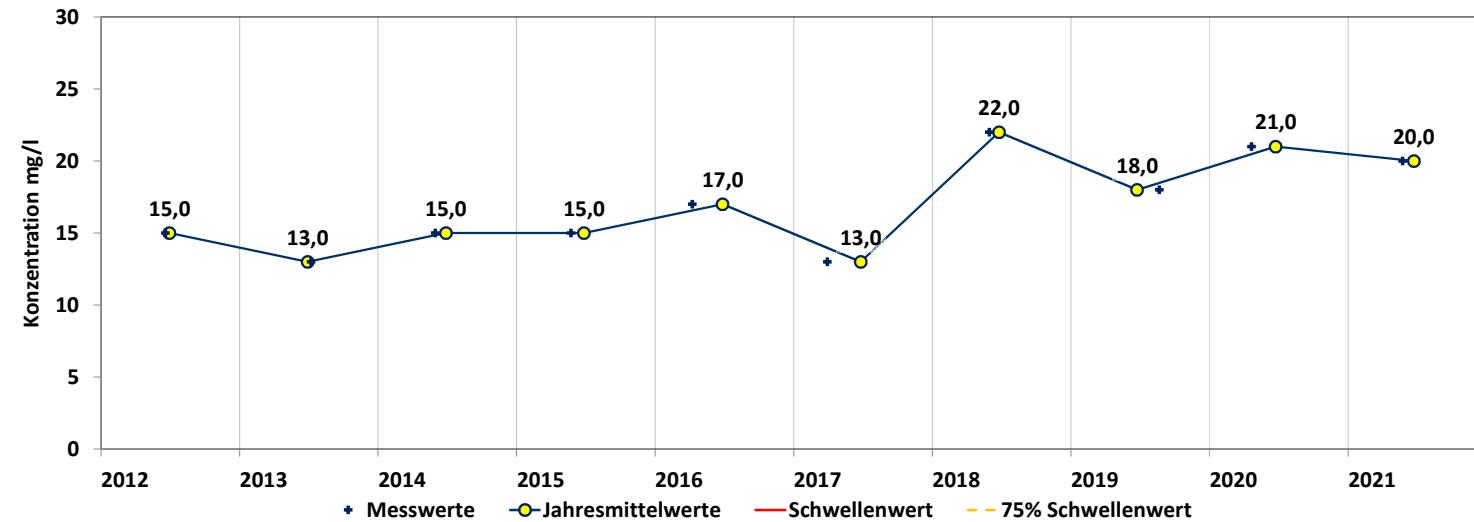

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich