



Grundwassermessstelle: Bingum Einhaus I

Messstellen-ID: 9842601
NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

UTM Zone: 32
Ostwert: 32391121
Nordwert: 5897375

Geländeoberkante [m NN]: 0,03
Filteroberkante [m u. GOK]: 10,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 12,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,98 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper: Untere Ems Lockergestein links
Teilraum: Bourtanger Moorniederung / Ostfriesische Marsch


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Cadmium (Cd)

Schwellenwert: 0,5 µg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: <0 µg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: <0,1 µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	-	<0	<0	-	<0	-	<0	<0
Jahresmaximum	0,05	0,05	-	0,05	0,05	-	0,05	-	0,05	0,05
Jahresminimum	0,05	0,05	-	0,05	0,05	-	0,05	-	0,05	0,05
Anzahl Werte	1	1	-	1	1	-	1	-	1	1

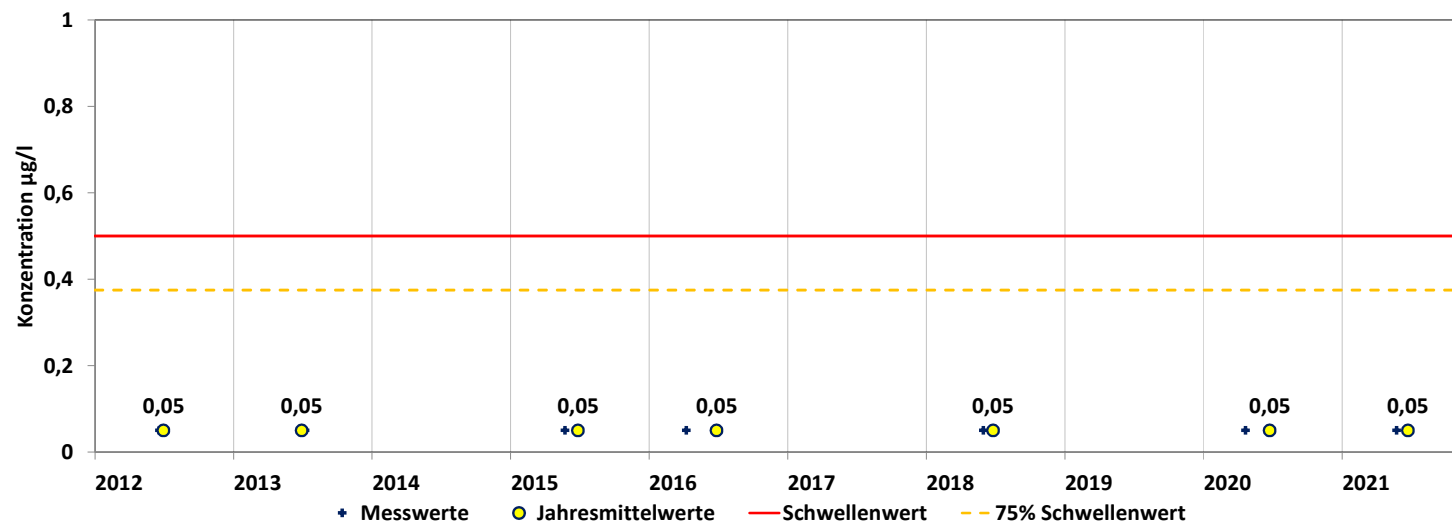

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich