



Grundwassermessstelle: Bingum Einhaus I

Messstellen-ID: 9842601
NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

UTM Zone: 32
Ostwert: 32391121
Nordwert: 5897375

Geländeoberkante [m NN]: 0,03
Filteroberkante [m u. GOK]: 10,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 12,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,98 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper: Untere Ems Lockergestein links
Teilraum: Bourtanger Moorniederung / Ostfriesische Marsch


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 36 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 35,7 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	33	38	35	35	34	36	35	36	35	36
Jahresmaximum	33	38	35	35	34	36	35	36	35	36
Jahresminimum	33	38	35	35	34	36	35	36	35	36
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

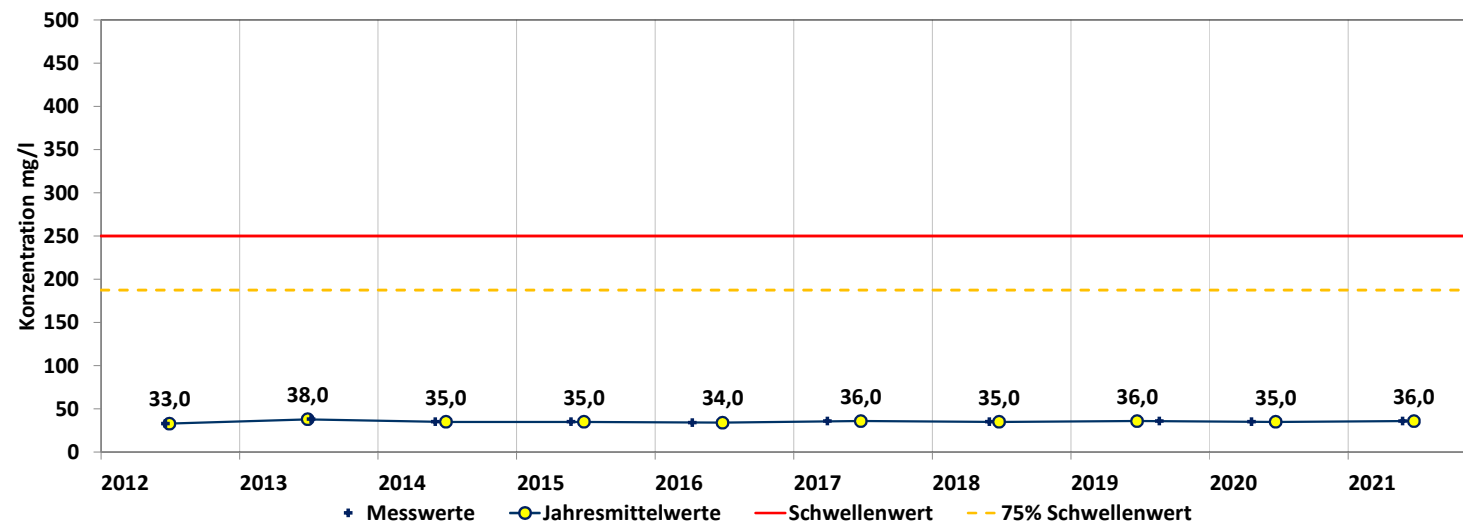

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich