



Grundwassermessstelle: Bingum Einhaus I

Messstellen-ID: 9842601

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 0,03

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32391121

Filteroberkante [m u. GOK]: 10,00

Nordwert: 5897375

Filterunterkante [m u. GOK]: 12,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,98 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems Lockergestein links

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Bourtanger Moorniederung / Ostfriesische Marsch

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: Basenkapazität bis pH 8,2


Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	6,5	-	-	6	6,3	6,4	-	6,4	6	6,5
Jahresmaximum	6,5	-	-	6	6,3	6,4	-	6,4	6	6,5
Jahresminimum	6,5	-	-	6	6,3	6,4	-	6,4	6	6,5
Anzahl Werte	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1

Aktueller Jahresmittelwert: 6,5 mmol/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 6,3 mmol/l

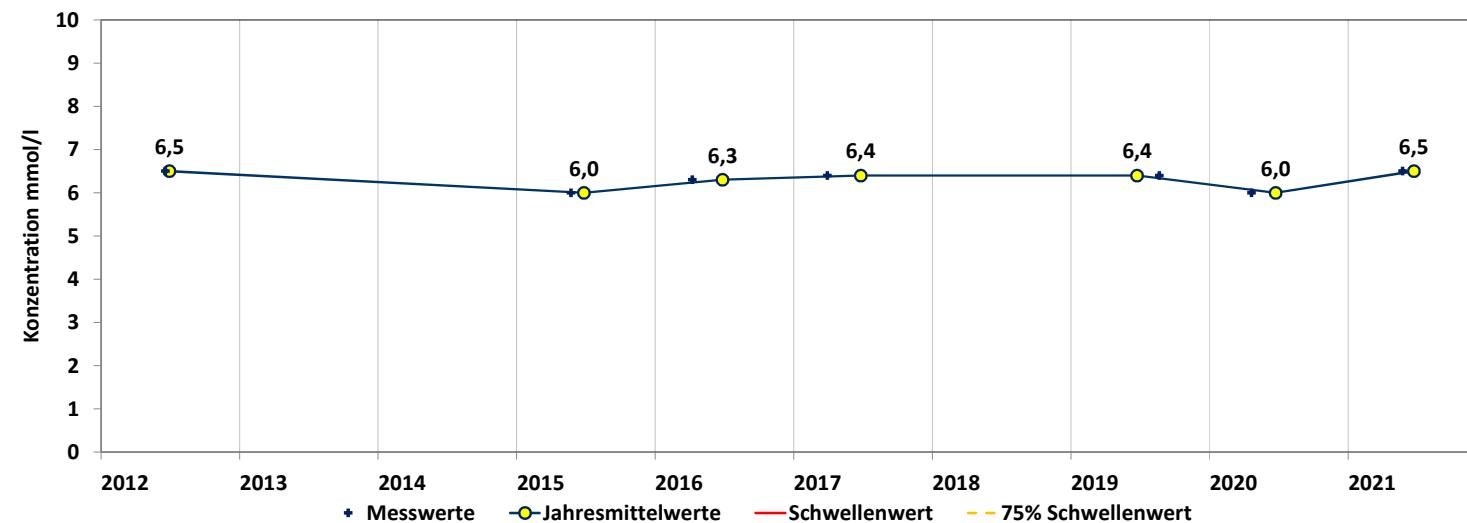

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich