



Grundwassermessstelle: Bingum Einhaus I

Messstellen-ID: 9842601

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 0,03

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32391121

Filteroberkante [m u. GOK]: 10,00

Nordwert: 5897375

Filterunterkante [m u. GOK]: 12,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,98 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems Lockergestein links

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Bourtanger Moorniederung / Ostfriesische Marsch

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: Säurekapazität bis pH 4,3

Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Aktueller Jahresmittelwert: 3,1 mmol/l


Jahresmittelwert	3	2,9	2,7	2,8	2,9	2,8	3,1	3	3	3,1
------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	-----

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 3,03 mmol/l

Jahresmaximum	3	2,9	2,7	2,8	2,9	2,8	3,1	3	3	3,1
---------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	-----

Jahresminimum	3	2,9	2,7	2,8	2,9	2,8	3,1	3	3	3,1
---------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	-----

Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

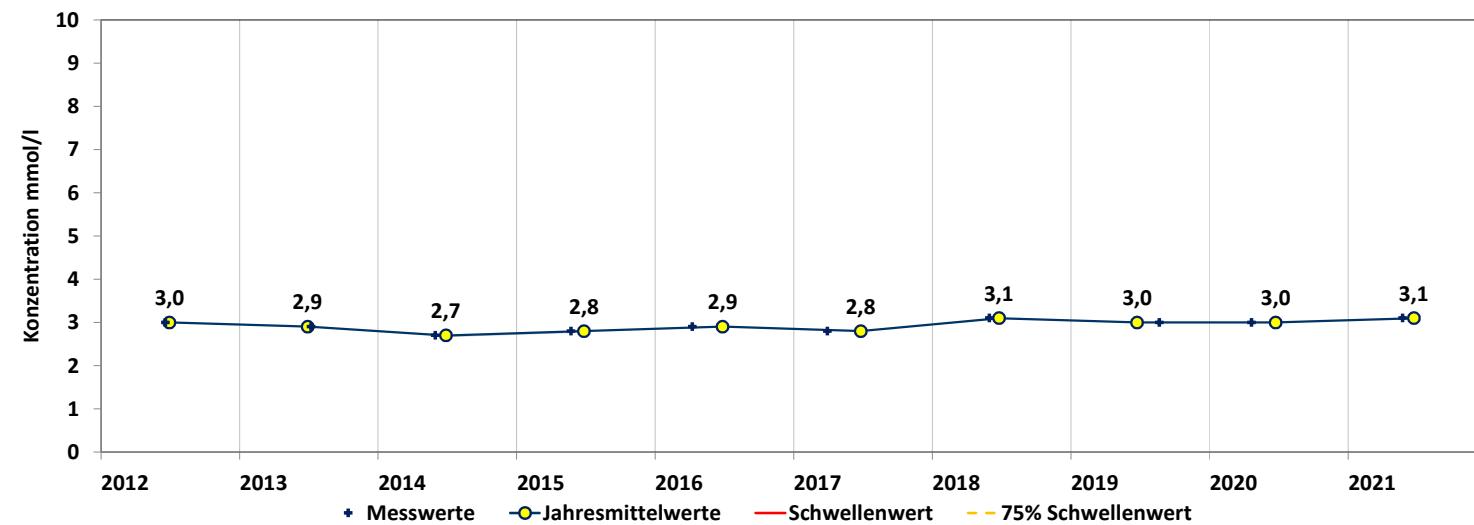

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich