



Grundwassermessstelle: Bingum Einhaus I

Messstellen-ID: 9842601

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 0,03

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32391121

Filteroberkante [m u. GOK]: 10,00

Nordwert: 5897375

Filterunterkante [m u. GOK]: 12,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,98 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems Lockergestein links

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Bourtanger Moorniederung / Ostfriesische Marsch

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: Sauerstoff, gelöst


Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Aktueller Jahresmittelwert: <0 mg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: <0,1 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	0,2	0,2	<0	<0	0,3	0,575	<0	<0	<0
Jahresmaximum	0,05	0,2	0,2	0,05	0,05	0,3	1,1	0,05	0,05	0,05
Jahresminimum	0,05	0,2	0,2	0,05	0,05	0,3	0,05	0,05	0,05	0,05
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1

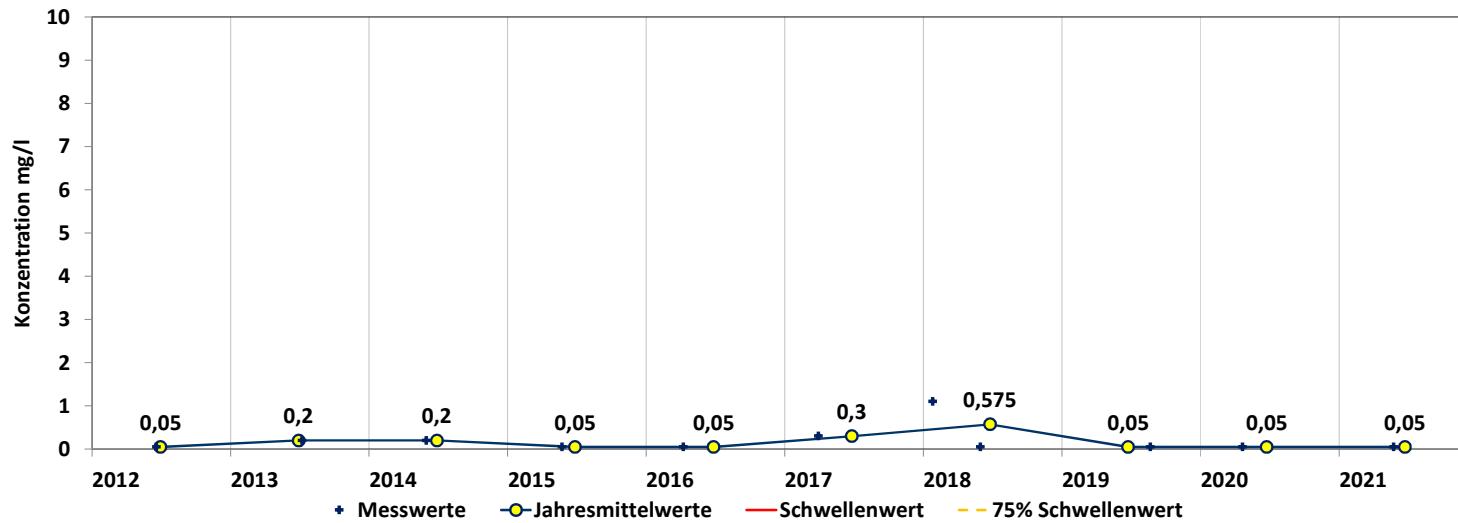

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich