



Grundwassermessstelle: Bingum Einhaus I

Messstellen-ID: 9842601

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 0,03

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32391121

Filteroberkante [m u. GOK]: 10,00

Nordwert: 5897375

Filterunterkante [m u. GOK]: 12,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,98 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems Lockergestein links

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Bourtanger Moorniederung / Ostfriesische Marsch

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: SAK 254 nm, UV-Absorption


Schwellenwert: -

Jahr: 2020

Aktueller Jahresmittelwert: <0 1/m

3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. 1/m

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	57,5	68,6	-	66,1	56,4	42,2	67,7	-	<0	-
Jahresmaximum	57,5	68,6	-	66,1	56,4	42,2	67,7	-	0,25	-
Jahresminimum	57,5	68,6	-	66,1	56,4	42,2	67,7	-	0,25	-
Anzahl Werte	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-

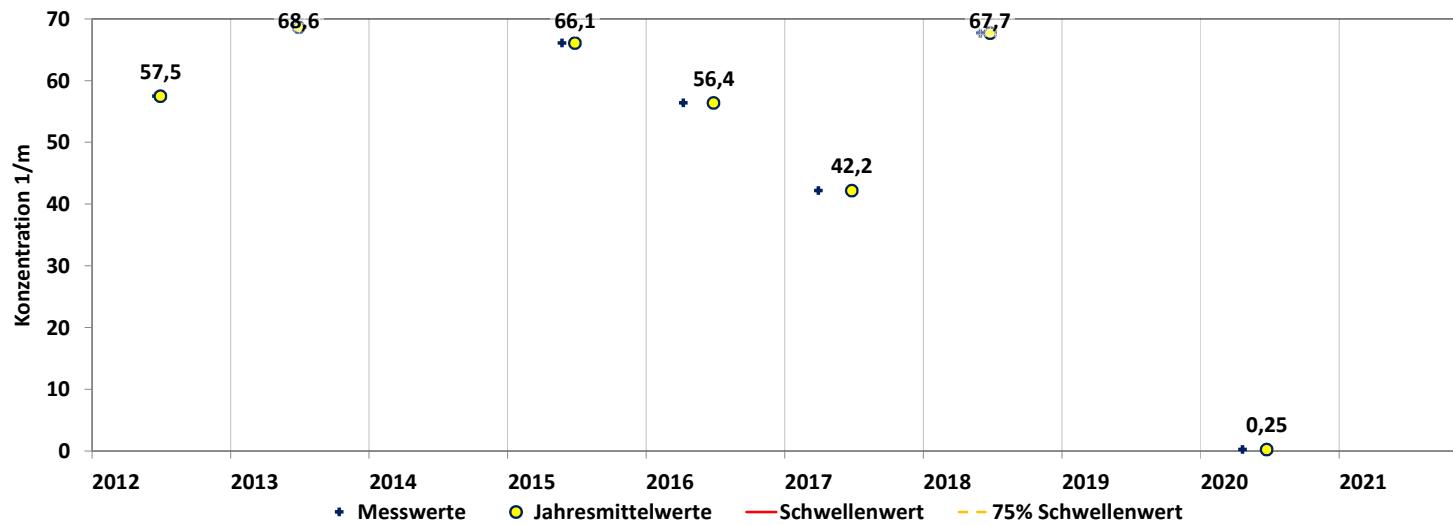

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich